




Pohled A

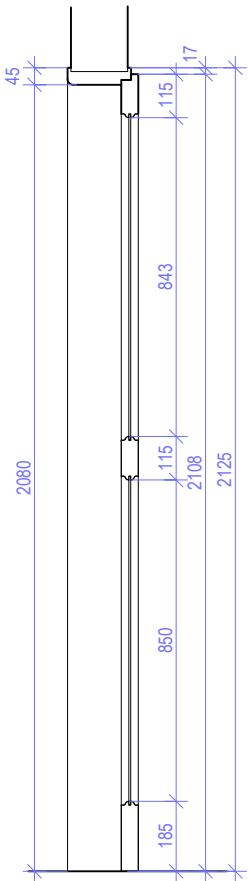


Řez B

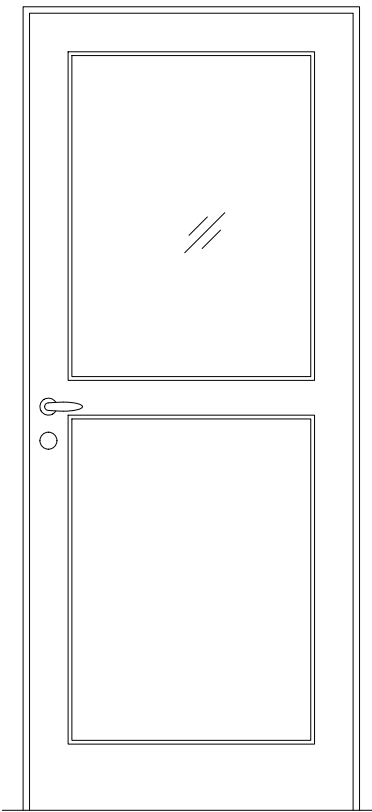

Pohled C

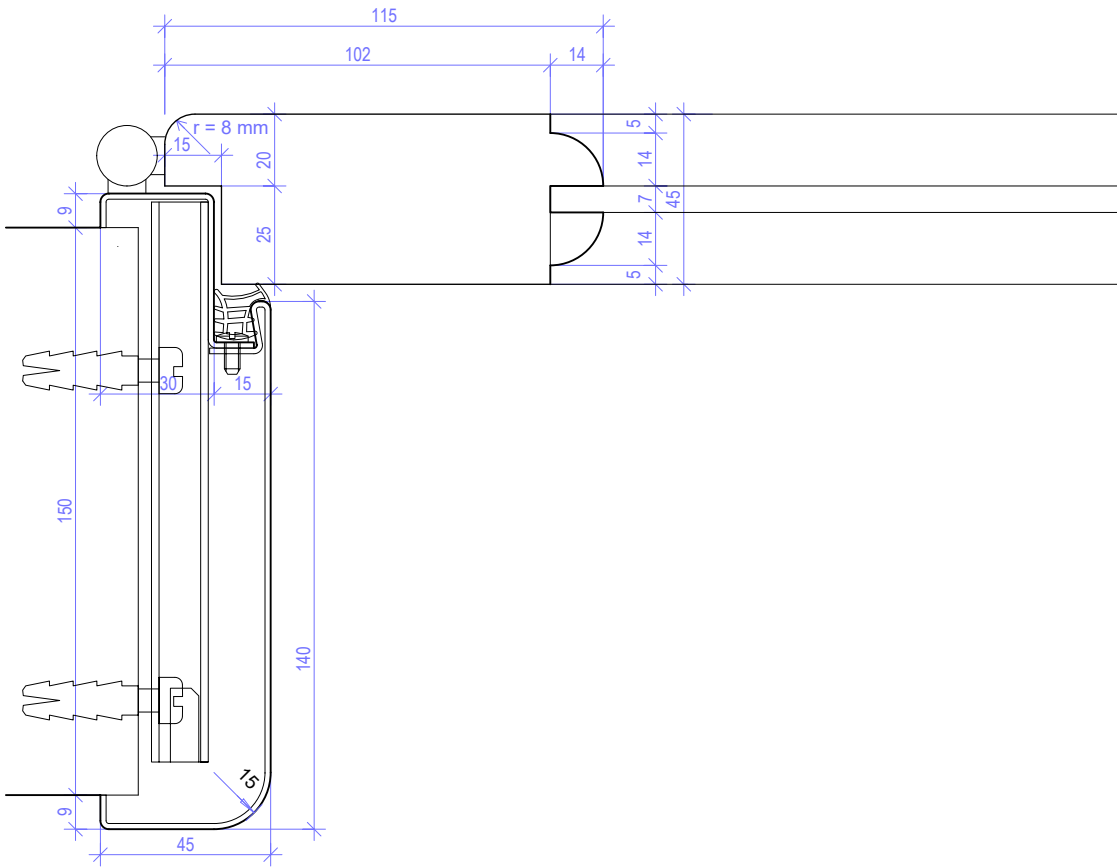

Detail
Zárubeň / křídlo, půdorys 1:2

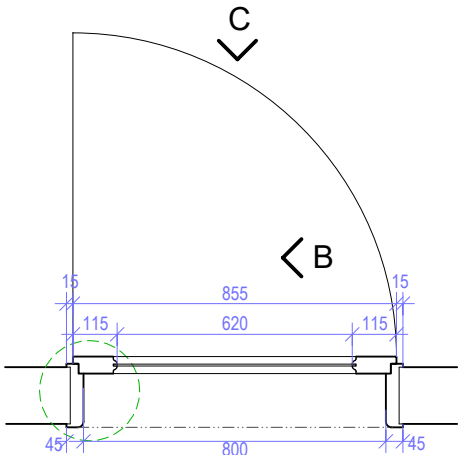

šířka dveří
800, 900
Půdorys 1:20

Dveře musí splňovat akustickou neprůzvučnost R_w (laboratorní) = 32 dB			
Požární odolnost - bez požární odolnosti			
Veškeré rozměry uváděné v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě dle skutečnosti, případné rozpory řešit s architektem!!!			
Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem			
projekt	investor	GP, zpracovatel částí	kód části
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta	Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda	AST
Opletalova 47,49, Praha 1	Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1	nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339	773a
datum	výkres	měřítko	stupeň PD
06.01.2021	ve funk. příst. - NÁVRH 1:20		
KOPIE HISTORICKÝCH DVEŘÍ A.DK/01.L			revize
			DPS -