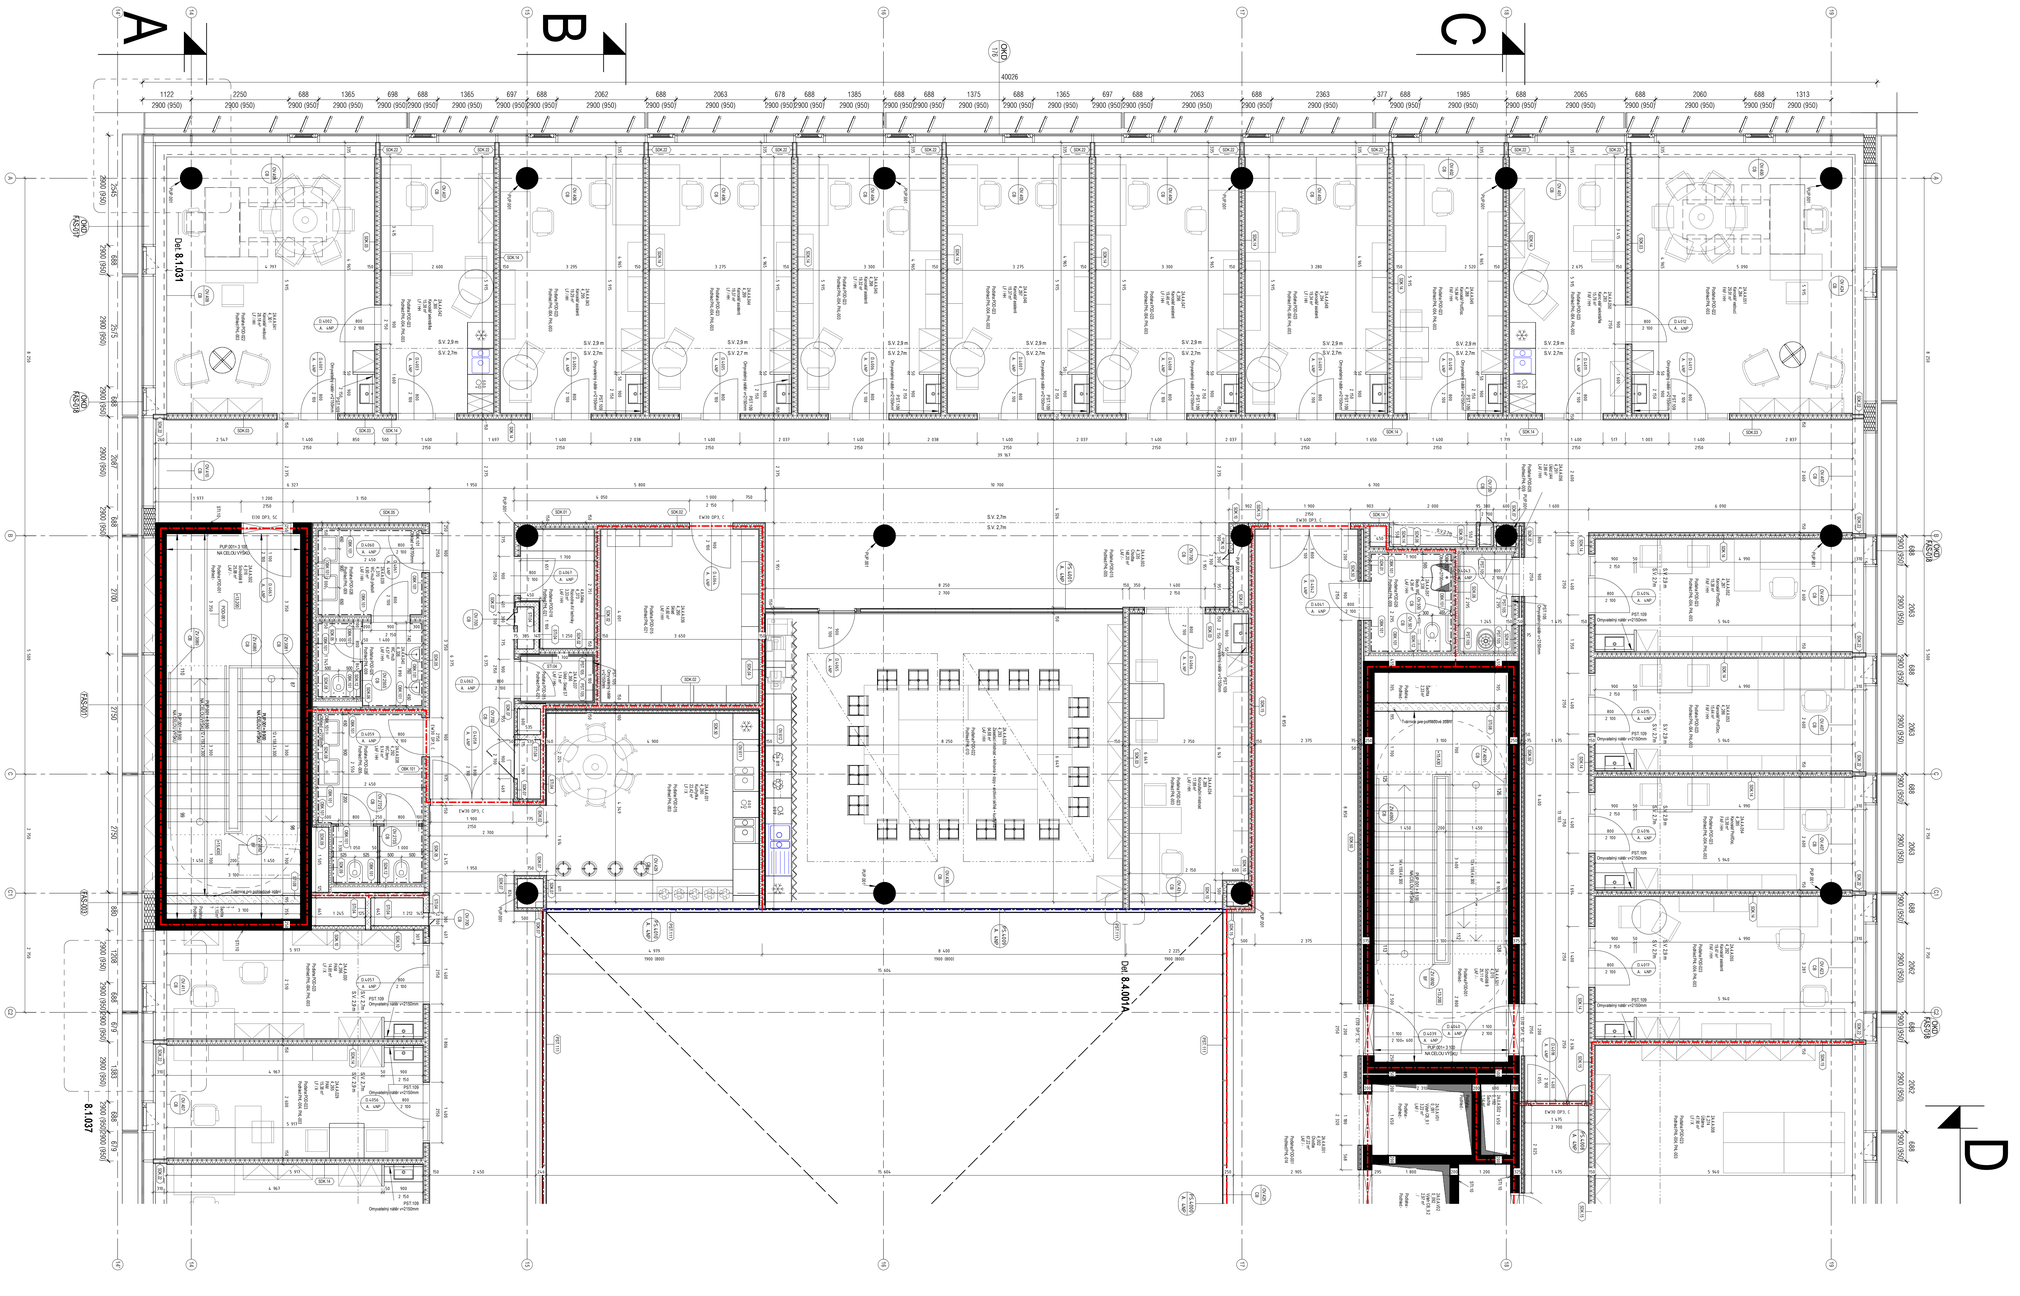


## Legenda označení místností:

ID místnosti
Název místnosti
Požadovaná plocha / Skutečná plocha
Fakulta / Oddělení
Trvalá pracovní místa / Počet zaměstanců + Počet studentů + počet návštěv

## Legenda označení fakult:

LF Lékařská fakulta
FaF Farmaceutická fakulta
LAF Společné prostory a vybavení

## Legenda označení oddělení:

**BUDOVA FAKULT**
**Lékařská fakulta**
C Ústav anatomie
O Ústav fyziologie
E Ústav histologie a embryologie
F Ústav lékařské biofyziky
G Ústav farmakologie
H Ústav patologické fyziologie
I Simulační centrum - core facility
IG Centrum experimentální gastroenterologie
AA Vivárium - core facility
BB Kryocentrum - core facility
JELM ELMI - core facility
K Oddělení výpočetní techniky LF
DD Posluchárny, semináře
CC Knihovna

**Farmaceutická fakulta**
M Pracoviště farmaceutické technologie, biofyziky a fyzikální chemie
N Pracoviště farmaceutické chemie, anorganická a organická chemie
O Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie
P Pracoviště farmaceutické biologie - biologická a lékařská vědy
Q Pracoviště farmakologie a toxikologie
R Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy
S Pracoviště farmakognozie a botaniky
T Pracoviště klinické a sociální farmacie
U Spektrometrie, chromatografie - MS + HR-MS + SFC - core facilities
URBLS Biobanování BSL3 - core facility
UNMR NMR + IČ + CHN - core facility
UCYT Cytometrie - core facility
W Radioizotopová laboratoř - core facility
V Centrum informačních technologií FaF
DD Posluchárny, semináře

**CENTRÁLNÍ BUDOVA**
EE Dětská skupina Fafík
FF Stravování
GG Studentské prostory
HH Jazyková příprava
Y Provozně technické oddělení
X Úklidová
Z Objednávka hospodářství

## Legenda materiálů:

- Železobeton - obecně
- Zdivo zitrasemého beránění viz STA
- Vodotěsnění betonu viz STA
- Beton prostý
- Zdivo z betonových bednících tvárnic vyplněných betonem
- Zdivo z keramzitových tvárnic
- Zdivo z vápenopískových tvárnic
- KZS - tepelně izolační desky pro vnitřní zateplení
- KZS - minerální vata
- Tepelná izolace - EPS
- Tepelná izolace - XPS
- Sádrokartonová příčka na ocelovém rastru. Typ dle skladby
- Sádrová deska vložená do bednění
- Hydroizolace, parozábrana
- Zemina původní
- Zemina nasypaná, zhutněná
- Štěrkopískový podsyp
- Povrch střechy - ladění / zatek
- Hranice požárního úseku
- Hranice požárního úseku bez PO
- Hranice GHZ

## Skladby SDK příček:

SDK.01 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **Rw = 51dB**

SDK.02 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
**Rw = 54dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.03 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **Rw = 54dB.**

SDK.04 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
**Rw = 56dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.05 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, SKLADOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.

SDK.06 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, SKLADOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
**PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ**

SDK.07 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.08 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.09 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.10 - OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY. PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ TL. 100mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.11 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 150mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.12 - INSTALAČNÍ SDK PŘÍDSTĚNA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.13 - INSTALAČNÍ SDK PŘÍDSTĚNA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DVOJITÝ OCELOVÝ RASTR. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.14 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **Ew = 54dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.15 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **Ew = 54dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.16 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3.

SDK.17 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3. **ŘÍKA 5 POŽÁRNÍ ODOLNOSTI**

SDK.18 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4.

SDK.19 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4. **ŘÍKA 5 POŽÁRNÍ ODOLNOSTI**

SDK.20 - JEDNOVRSTÉ OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. SDK OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU NEPROZVUČNOST.

SDK.21 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA *PARADYNOVY MÍSTNOSTI*. LABORATOŘ BUDE STÍNĚNA OD EL. MAG. VLNĚNÍ Z VNĚJŠKU. UVNITŘ BUDE REGISTROVÁN ELEKTRICKÝ SIGNÁL V ROZSAHU (30 DO 120 5 GHz (DOMINANTNÉ V PÁSMU 0 1 - 100 Hz. REGISTROVANO BUDE NAPĚTÍ U ABRUTUŽDAČŮ ve 1e-2 do 1e-3 V). EL. MAG. RUŠENÍ BUDE SKLADBOU STÍNĚNÍ NA 5 1 uV A ÚTLUM VYKONU MINIMÁLNĚ 100 dB.

SDK.22 - REDUKOVANÉ PŘÍPOJENÍ NA FASÁDU. SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm. **Rw = 56dB.**

SDK.50 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ PŘÍDSTĚNA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. PROVOZ V JAKOSTI: QA

Obsah a poznámka / Disclaimer:

Nezmenšovat ani nezvětšovat z tohoto výkresu.
Zkontrolovat všechny rozměry přímo na stavbě, před výrobou nebo vybydlováním.
Tento dokument se nesmí kopírovat a nebo tyto rozměrové bez souhlasu autora.

Do not scale from this drawing.
Check all dimensions on site before fabrication or setting out.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

| Rev.: | Poznámky / Notes: | Datum / Date: | Vyd. / Iss. | Kontr./App.: |
|---|---|---|---|---|
| <<Číslo>> | <<Číslo>> | <<Číslo>> | | |
| <> | | | | |

Schéma situace / Keyplan:



Architekt / Architect:

**Bogle Architects**
London | Prague | Hong Kong

107 Fleetor Road, Notting Hill, London W11 4BD
Revisiski I, 147 11510, Praha 1 - Czech Republic
Level 15, 2 Int'l Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC

+44 (0) 203 887 7100
+420 224 915 801
+852 2251 8250

www.boglearchitects.com
info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:

AED project a.s.
Pod Radčicí 1230/24
160 00 Praha 6
e-mail: aed@aedprojekt.cz
tel.: +420 251 257 100

Investor / Client:

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademická Heyrovskeho 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO: 00216224

Název projektu / Project Name:

Stupeň dokumentace / Project Stage:
DPS — Dokumentace pro provedení stavby / Execution drawings

Fáze / Phase:
-

Stavební objekt / Building:
SO 01.A — Centrální budova Kampusu

Profesní díl / Prof. part:
D.1.1 — Architektonicko-stavební řešení / Architecture

Zpracovatel části / Consultant:
ARCH+COM
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:
# Půdroys 4.NP - sekce A1

| Kreslil / Drawn By: | Kontroloval / Approved by: | Formát / Paper size: |
|---|---|---|
| Ing. arch. Tomáš | Ing. Bibulek | |

| Číslo projektu / Project No: | Měřítko / Scale: | Datum revize / Date of rev.: |
|---|---|---|
| | 1 : 50 | 31/05/22 |

| Kód výkresu / Drawing Code: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profese / Discipline | Stavební objekt / Building | Druh výkresu / Drawing number | List / Sheet | Revize / Revision |
| D.1.1 | 01.A | 104 | A1 | |

| Tabulka místností, 4NP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Podlaha | Stěny | Strop | | |
| MEP2_Číslo místnosti | MEP2_ID | Název místnosti | Plocha [m²] | Povrch podlahy | Povrch stěn | Povrch stropu | Výška podhledu |
| 24.0.A.V01 | 0_091 | Výtah CB_9.1 | 3,22 | Nátěr - oddílný prvl olejům | Bezprašný nátěr | Bezprašný nátěr | - |
| 24.0.A.V02 | 0_092 | Výtah CB_9.2 | 2,97 | Nátěr - oddílný prvl olejům | Bezprašný nátěr | Bezprašný nátěr | - |
| 24.0.A.V03 | 0_094 | Výtah CB_9.4 | 1,98 | Nátěr - oddílný prvl olejům | Bezprašný nátěr | Bezprašný nátěr | - |
| 24.0.A.V04 | 0_093 | Výtah CB_9.3 | 3,05 | Nátěr - oddílný prvl olejům | Bezprašný nátěr | Bezprašný nátěr | - |
| 24.0.A.Š02 | 0_192 | Šachta | 1,14 | Epoxidová stěrka | Bezprašný nátěr | Bezprašný nátěr | - |
| 24.0.A.001 | 4_002 | Chodba | 67,22 | Betonová stěrka | Bílá vymalba | Iahokov | 2700 |
| 24.0.A.002 | 4_003 | Chodba | 193,58 | Homogenní kaučuková krytina | Bílá vymalba | bez podhledu | - |
| 24.0.A.003 | 4_335 | Chodba | 148,30 | Homogenní kaučuková krytina | Bílá vymalba | bez podhledu, lamelový | - |
| 24.0.A.004 | 4_337 | WC multi | 5,93 | Keramická dlažba | Keramický obklad | SDK do výkých prostor | 2700 |
| 24.0.A.005 | 4_371 | WC multi předsíň | 5,86 | Keramická dlažba | Keramický obklad | SDK do výkých prostor | 2700 |
| 24.0.A.006 | 4_258 | WC Ženy | 11,88 | Keramická dlažba | Keramický obklad | SDK do výkých prostor | 2700 |
| 24.0.A.007 | 4_369 | Sklad | 13,86 | Homogenní kaučuková krytina | Bílá vymalba | bez podhledu | - |
| 24.0.A.008 | 4_274 | Úklima | 47,90 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.009 | 4_264 | Modrová | 19,54 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.010 | 4_262 | Investiční | 23,41 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.011 | 4_275 | Ekonomické odd. - vedoucí | 15,38 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.012 | 4_268 | Kancelář děkan LF | 39,62 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600 |
| 24.0.A.013 | 4_372 | Chodba | 2,94 | Homogenní kaučuková krytina | Bílá vymalba | SDK | 2700 |
| 24.0.A.014 | 4_367 | Předsíň | 2,28 | Keramická dlažba | Keramický obklad | SDK | 2700 |
| 24.0.A.015 | 4_358 | Hygiena | 3,10 | Keramická dlažba | Keramický obklad | SDK do výkých prostor | 2700 |
| 24.0.A.016 | 4_359 | Kuchyňka | 3,08 | Homogenní kaučuková krytina | Bílá vymalba | SDK | 2700 |
| 24.0.A.017 | 4_259 | Asistent děkana | 39,67 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.018 | 4_269 | Kancelář tajemník LF | 36,26 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.019 | 4_261 | Erasmus | 17,25 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.020 | 4_271 | Projekty | 36,27 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.021 | 4_276 | Grantové odd. - vedoucí | 17,92 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.022 | 4_273 | Tuzem. + zahr. | 17,92 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.023 | 4_272 | Dvě | 37,78 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.024 | 4_278 | Správní odd. - vedoucí | 15,32 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.025 | 4_270 | Právní agenda | 15,32 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.0.A.026 | 4_267 | PR komunikace | 18,86 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |

| Tabulka místností, 4NP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Podlaha | Stěny | Strop | | |
| MEP2_Číslo místnosti | MEP2_ID | Název místnosti | Plocha [m²] | Povrch podlahy | Povrch stěn | Povrch stropu | Výška podhledu |
| 24.4.A.027 | 4_277 | PAM - vedoucí | 19,44 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.028 | 4_263 | Kvalitářství rizorej | 19,27 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.029 | 4_265 | PAM | 15,38 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.030 | 4_266 | PAM | 14,66 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.031 | 4_260 | Kuchyňka | 22,42 | Homogenní kaučuková krytina | Bílá vymalba | SDK | 2600 |
| 24.4.A.032 | 4_279 | Zasedací místnost malá | 34,63 | Kobercc | Bílá vymalba | akustický | 2600 |
| 24.4.A.033 | 4_280 | Zasedací místnost velká | 58,26 | Kobercc | Bílá vymalba | akustický | 2600 |
| 24.4.A.034 | 4_289 | Konzultační místnost | 17,98 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600 |
| 24.4.A.035 | 4_293 | Zasedací místnost + kinhovna + copy + archivní skříně + kuchyňka | 54,68 | Kobercc | Bílá vymalba | akustický | 2600 |
| 24.4.A.036 | 4_290 | Sklad | 14,00 | Homogenní kaučuková krytina | Bílá vymalba | bez podhledu | - |
| 24.4.A.037 | 4_356 | Úklid - Sklad 57 | 1,74 | Homogenní kaučuková krytina | Omyvatelný nátěr | bez podhledu | 2700 |
| 24.4.A.038 | 4_292 | WC Ženy | 9,14 | Keramická dlažba | Keramický obklad | SDK do výkých prostor | 2700 |
| 24.4.A.039 | 4_370 | WC multi předsíň | 4,90 | Keramická dlažba | Keramický obklad | SDK do výkých prostor | 2700 |
| 24.4.A.040 | 4_336 | WC multi | 4,57 | Keramická dlažba | Keramický obklad | SDK do výkých prostor | 2700 |
| 24.4.A.041 | 4_301 | Kancelář vedoucí | 28,18 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600 |
| 24.4.A.042 | 4_300 | Kancelář sekretářka | 15,38 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.043 | 4_295 | Kancelář asistent | 19,29 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.044 | 4_299 | Kancelář asistent | 19,37 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.045 | 4_298 | Kancelář asistent | 19,32 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.046 | 4_297 | Kancelář asistent | 19,37 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.047 | 4_296 | Kancelář asistent | 19,46 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.048 | 4_294 | Kancelář asistent | 19,34 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.049 | 4_288 | Kancelář ProfDoc. | 14,64 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.050 | 4_283 | Kanc sekr sekretářka | 15,76 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.051 | 4_284 | Kancelář vedoucí | 29,91 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600 |
| 24.4.A.052 | 4_287 | Kancelář ProfDoc. | 15,38 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.053 | 4_286 | Kancelář ProfDoc. | 15,44 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.054 | 4_285 | Kancelář ProfDoc. | 15,38 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.055 | 4_282 | Kancelář asistent | 19,47 | Kobercc | Bílá vymalba | SDK+lamelový | 2600, 2700 |
| 24.4.A.056 | 4_291 | Úklid UAI | 2,86 | Keramická dlažba | Omyvatelný nátěr | SDK do výkých prostor | 2700 |
| 24.4.A.057 | 4_338 | Bach. WC | 4,35 | Keramická dlažba | Keramický obklad | SDK do výkých prostor | 2700 |
| 24.4.A.501 | 4_010 | Schodiště 9 | 25,11 | Betonová stěrka | Pohledový beton | bez podhledu | - |
| 24.4.A.502 | 4_016 | Schodiště 8 | 25,68 | Betonová stěrka | Pohledový beton | bez podhledu | - |

## Všeobecné poznámky:

1) PŘEDMĚTNÁ VÝKRESOVÁ ŠKOLA BUDE UPRAVENA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU. ÚPRAVA ROZMĚRU BUDE V RÁMCI DOKUMENTACE DOKONČENÍ DODAVATELE.
2) V MÍSTĚ ZE NÁKRESU PŘÍDEL FASÁD BUDE Z DŮVODU ZAMÝTÍ INTALACE PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES VLOŽENA SÁDROKARTONOVÉ TVÁRNICE DO BEDNĚNÍ. PŘÍDEL JE PRVKEM ŠATNY. PŘÍDEL BUDE ZHOTOVEN DO ŠÍŘKY MAX. 150 mm. PŘÍDEL BUDE VYZVEDNUTA DO ŠÍŘKY. POVRCH SÁDROKARTONOVÝCH TVÁRNIC BUDE OPATŘEN SÁDROVOU OMÍTKOU S VYMALBOU DLE PRŮBĚHU INTERIÉRU. PŘED PŘÍPRAVEM TRN NY A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHU BUDE VLOŽENA DO OMÍTKY VÝZTUŽNÁ SÍŤKA.
3) VE VŠECH PODORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY BUBLINY. OZNAČUJÍ VÝKONY FFV. TYTO BUBLINY BUDOU VYSPECIFIKOVÁNY VE FORMĚ TABULEK A JEJICH PŘÍLOH V RÁMCI SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH ČÁSTI ARS.
4) PŘÍČKY BUDOU POSTAVENY MEZI ŽB DESKOU A SPODNÍ LIC STROPU.
5) PŘÍČKY SE DNSTRAHUJÍ A SETMELÍ BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ ZAOBAVATELE.
6) NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH BUDOU V JEDNÉ ROVINĚ.
7) VŠECHNY SDK PŘÍČKY BUDOU DOPLNĚNY ZKUKOVOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ S PARAMETRY DLE POŽADAVKŮ TYPOLOGIE SDK PŘÍČEK A PŘÍDESTĚN. TYTO PŘÍČKY MUSÍ VYHOVĚT AKUSTICKÝM POŽADAVKŮM I PO ZABUDOVÁNÍ KRABIC O VEDENÍ INSTALACÍ.
8) U SDK PŘÍČEK, KDE SE POČÍTÁ SE ZAVĚŠENÍM JAKÝCHKOLIV TĚŽŠÍCH PŘEDMĚTŮ (NÁBYTKU, ZÁŘ. PŘÍMĚTŮ APOD.), JE NUTNÁ DO PŘÍČKA ODADY ZTUŽUJÍCÍ PROFILY. ZTUŽUJÍCÍ PROFILY BUDOU OSAZENY V OKOLÍ OVĚŘENÝCH VÝPLNÍ A BUDOU LEMOVAT VŠEMĚRE PROSTUPY NAD ROZMĚR 500X500mm. PROSTUPY DO PŘÍČEK BUDOU PŘEDEM ZAPLNĚNY MINERÁLNÍ VATOU.
9) VEŠKERÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KLIŽNĚ U OSTŘÍM PŘI OBOU LICÍCH DLE HODNOTY PRVKU SLITKOVÉ KONSTRUKCE. PŘÍČKY BUDOU OSAZENY NA PRŮŽNOU SEPARAČNÍ PODLOŽKU NALEPENOU NA USP PROFILY.
10) POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, TAK POVRCH SDK PŘÍČEK BUDE PROVEDEN SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA PŘESNOST MONTÁŽE V KVALITĚ Q3. POVRCH BUDE PŘETMELEN STĚRKOU A PŘEBRUSŮŠEN. PŘED PROVÁDĚNÍM MALBY BUDE POVRCH NAPENĚTROVÁN A POTÉ 2x OPATŘEN NALAČNÍ MALBOU PUP-010.
VEŠKERÉ ROHY SDK PŘÍČEK BUDOU PŘED TMELENÍM OPATŘENY SYSTÉMOVOU OCHRANNOU ROHOVOU AL LIŠTOU.
11) SOUČÁSTI DESKOVÝCH SDK PŘÍČEK JSOU VEŠKERÉ PROSTUPY. PŘÍSLUŠNÝCH POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO DANOU PŘÍČKU.
12) JEBOZESTRANNĚ OPLÁŠTĚN ZA SLOUPY BUDE PROVEDENO V PRINCIPU SLICHÉ OMÍTKY A TO SDK DESKAMI NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO.
13) V PODORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB A POVRCHOVÝCH ÚPRAV (PS7.XXX A PUP.XXX), KTERÉ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V TABULCE SPECIFIKACÍ, KTERÁ JE V RÁMCI SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY ČÁSTI ARS. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE VNITŘNÍ OMÍTKA S BÍLOU VYMALBOU PUP-011, RESP. V PŘÍPADĚ SDK KONSTRUKCÍ BÍLÁ VYMALBA PUP-010.
14) PŘÍDELY JSOU NAVRŽENY JAKO ZÁVĚSNÉ. PŘÍDELY NA FASÁDĚ FASÁD. PODROBNĚ JSOU FAŠADY POPSÁNY V CELKOVÝCH POHLEDECH A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ FASÁD.
15) VEŠKERÉ OVĚŘNÉ OTVORY V SDK PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY PODLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. ROZMĚRY ZAVĚŠENÝCH OTVORŮ V SDK BUDOU PŘESNĚ ÚPRAVENY DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE V RÁMCI DÍLČÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
16) SDK PŘÍČKY RESP. POLOPŘÍČKY BUDOU ŘEŠENY Z OEDLEVOTŽÍ STĚNOVÝCH A POHLEDEOVÝCH PROFILŮ DLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE SDK.
17) ZAZDÍVKY SYSTÉM A OCHRANA PROTI PADU PRO JEDNOTLIVÉ STŘECHY, PŘÍPADNĚ JINÉ KONSTRUKCE JE V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

KOORDINACE ZÁKLAD
1) DEFINITIVNÍ POČHA TRAS JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘEDRSOBENA POŽADOVANÉ POLOZE KONCOVÝCH PRVKŮ, ZEJMÉNA ZAPUŠTĚNÝCH SVITIDEL, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ OSADIT V POŽADOVANÝCH POLOHÁCH.
2) SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDE I VEŠKERÝ ZÁVĚSNÝ A PODPORNÝ SYSTÉM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I PŘÍPRAVNÉ OCELOVÉ PODRUŽNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPOMOCE PRO ZAJI