

Katastrální území
Druh povrchu
Vzdálenost směrových lomů

S0.09 – Vnější vodovod
vodovodní přípojka VP2
a přeložka vodovodu VPP1

Měřítko 1:250/100

Legenda

———— Stávající terén
- - - - - Upravený terén

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu


Kóta dna potrubí

Kóta dna výkopu

Kóta stávajícího terénu

Srovnávací rovina
Staničení v km, v m

Spád ‰ délka m
Profil, materiál, délka m

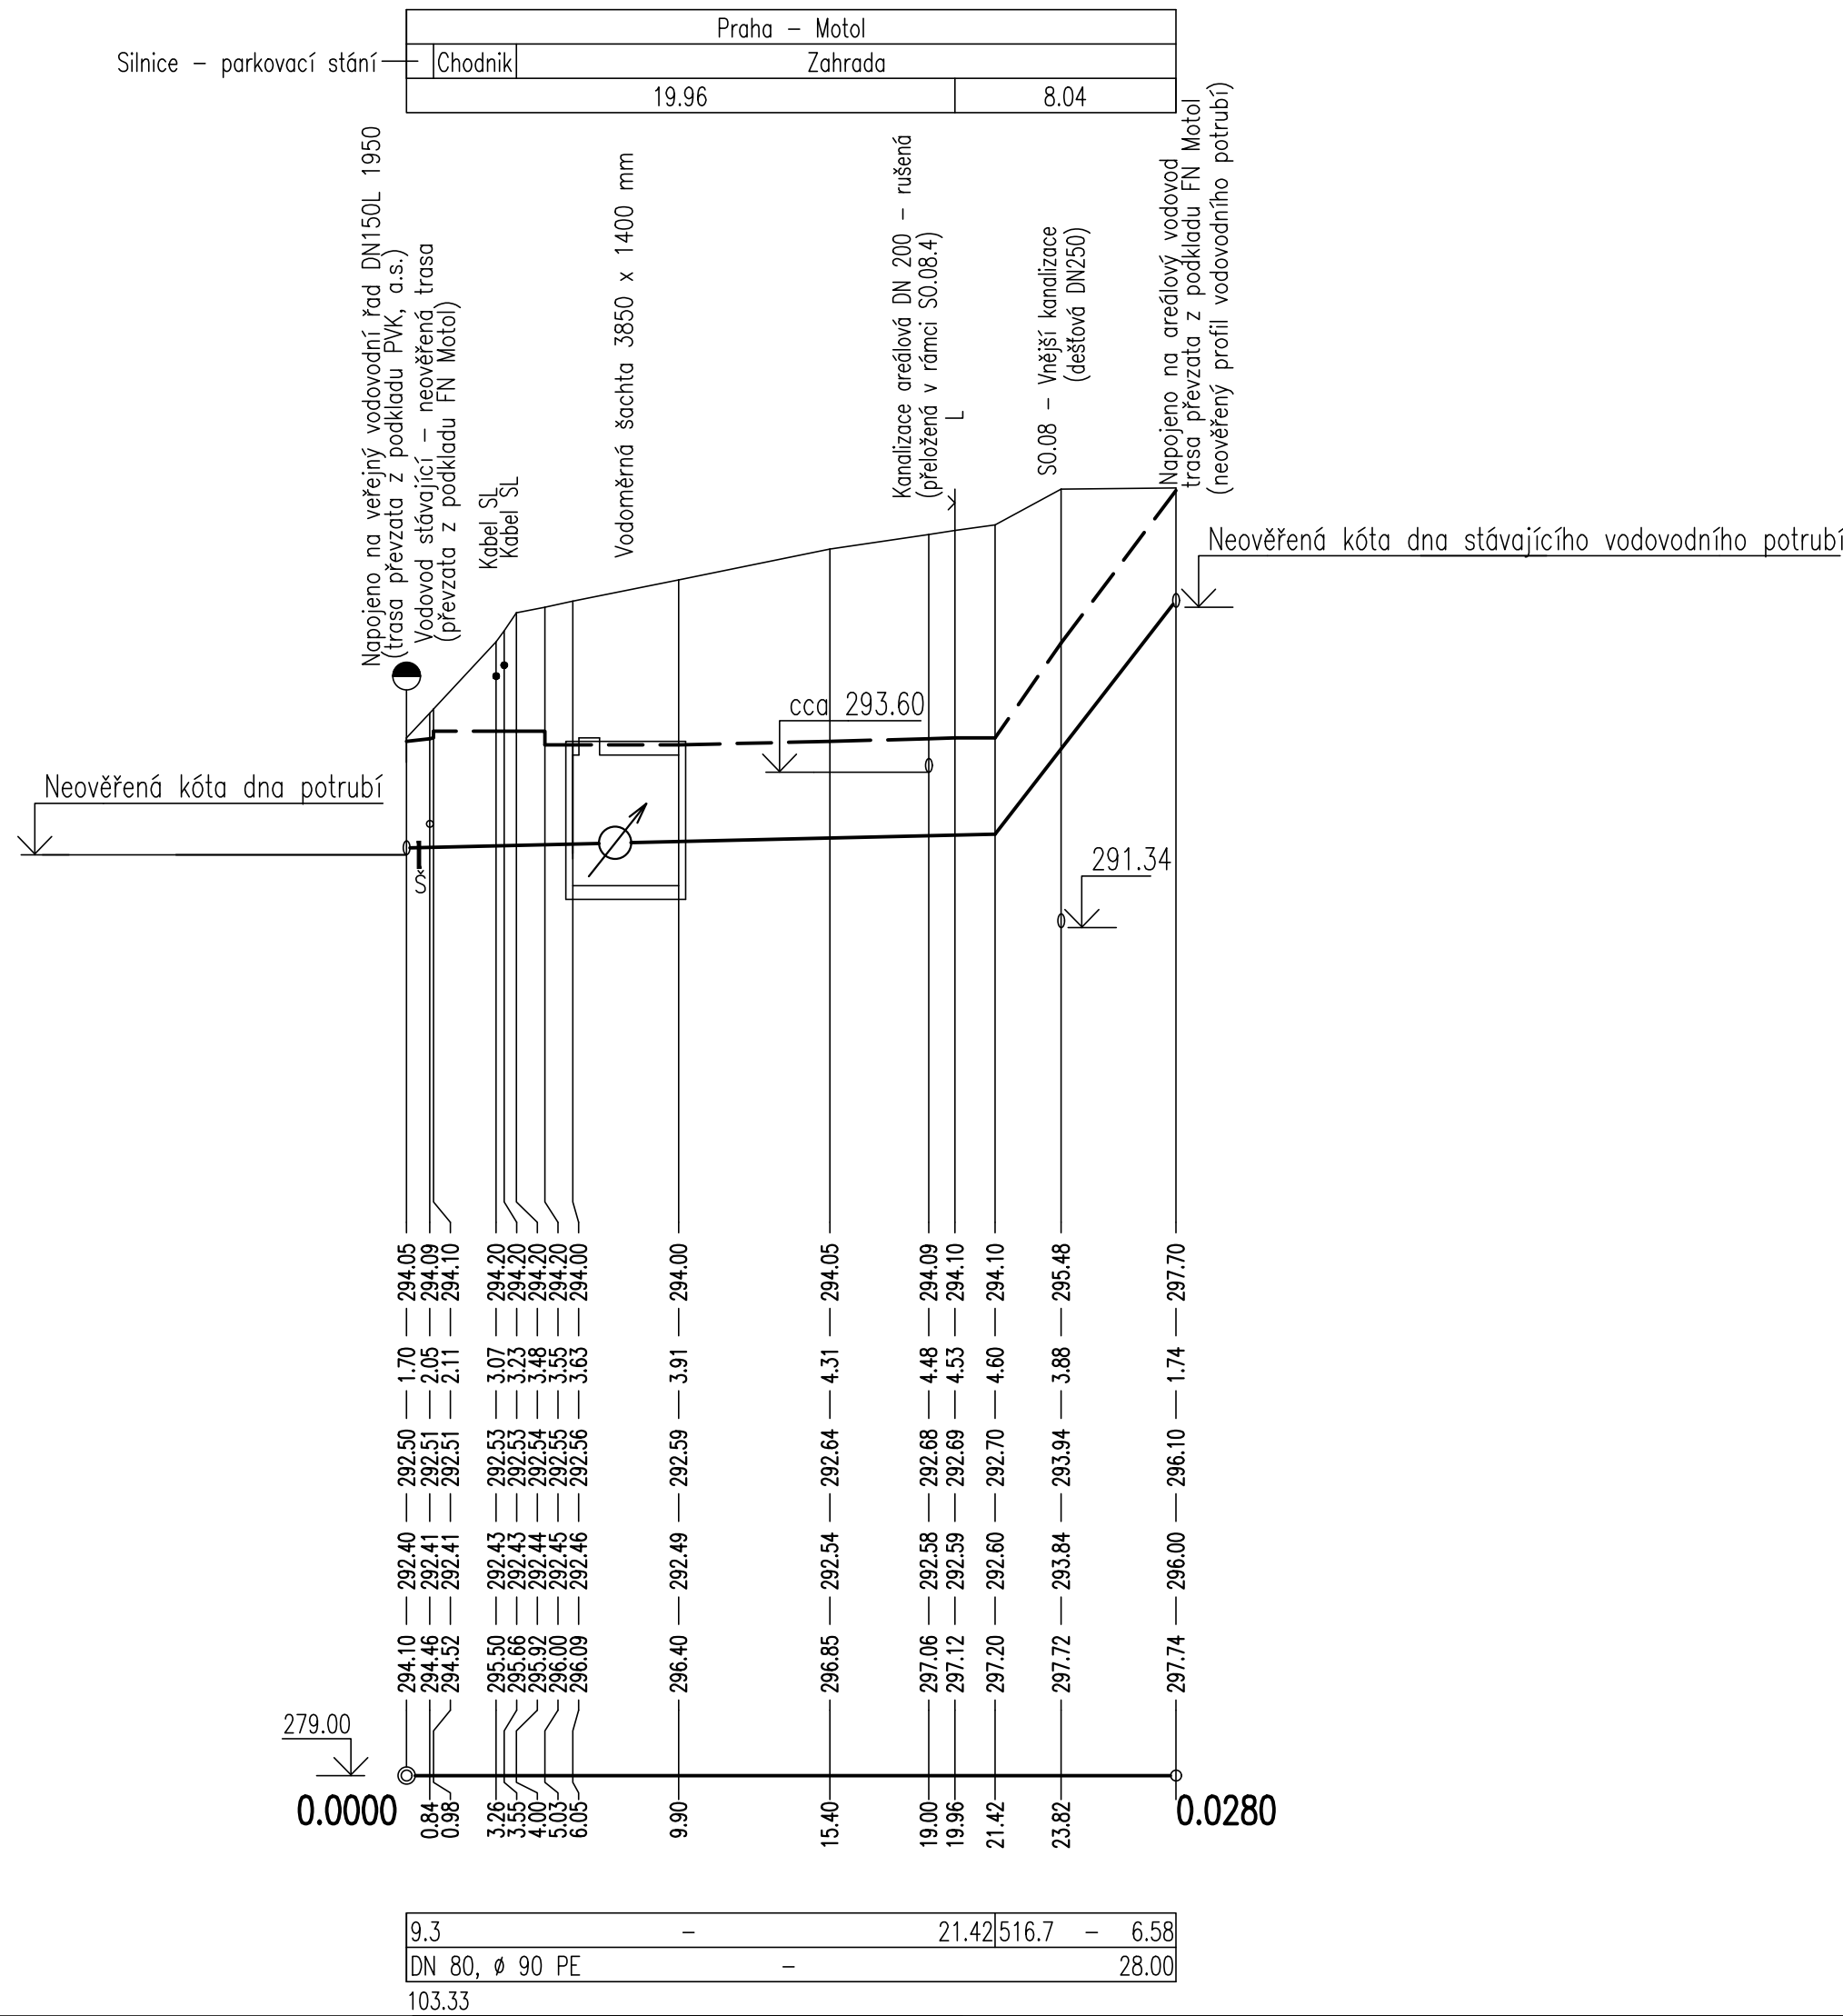

Poznámky:

Upozorňujeme, že podzemní inženýrské sítě zakreslené v podélném profilu je třeba brát jako orientační.

V předaných grafických podkladech jsou veškeré podzemní inženýrské sítě ozn. jako předpokládané přibližné trasy nebo orientační průběhy.

Vzhledem k různým nezdokumentovaným přestavbám není zcela jasné, zda jsou v předaných podkladech zakresleny všechny sítě v předmětné lokalitě.

Před započítím zemních prací je nutné požádat správce příslušných sítí o jejich vytyčení a je nutné ověřit polohu stávajícího vodovodu.

Hloubka výkopů bude provedena od HTU (hrubých terénních úprav).

Při křížení podzemních sítí musí být dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí techn. vybavení.

Délka přeložky a hloubka uložení bude upřesněna dle uložení stáv. vodovodu.


Stávající vodovodní potrubí bude zrušeno v patřičné délce.

**Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5 , 116 36 Praha 1
2.lékařská fakulta
IČO: 002 16 208**

•		
•		
•		
ZMĚNA		DATUM

JTSK

 $\pm 0,000 = 294,30 \text{ m.n.m. Bpv}$

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 VPÚ DECO PRAHA a.s.	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Luďmila Šabatová	Luďmila Šabatová	Ing. Milan Hlava	Ing. P. Brázda. Ph.D.		
AKCE Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5–Motel I. Etapa SO.09 – Vnější vodovod				ČÍSLO ZAKÁZKY 2–0566–00/20	
				DOKUMENTACE DPS	
				MĚŘÍTKO 1:250/1:100	
				DATUM 09.2022	
				POČET FORMÁTŮ 3 A4	
OBSAH PŘÍLOHY Podélný profil vodovod. příp. VP2 a přeložky vodovodu VPP1				ČÁST D	ČÍSLO PŘÍLOHY 03
				KÓD MFB_DPS_D-SO–09_R01	ČÍSLO KOPIE
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ VPÚ DECO PRAHA a.s.					