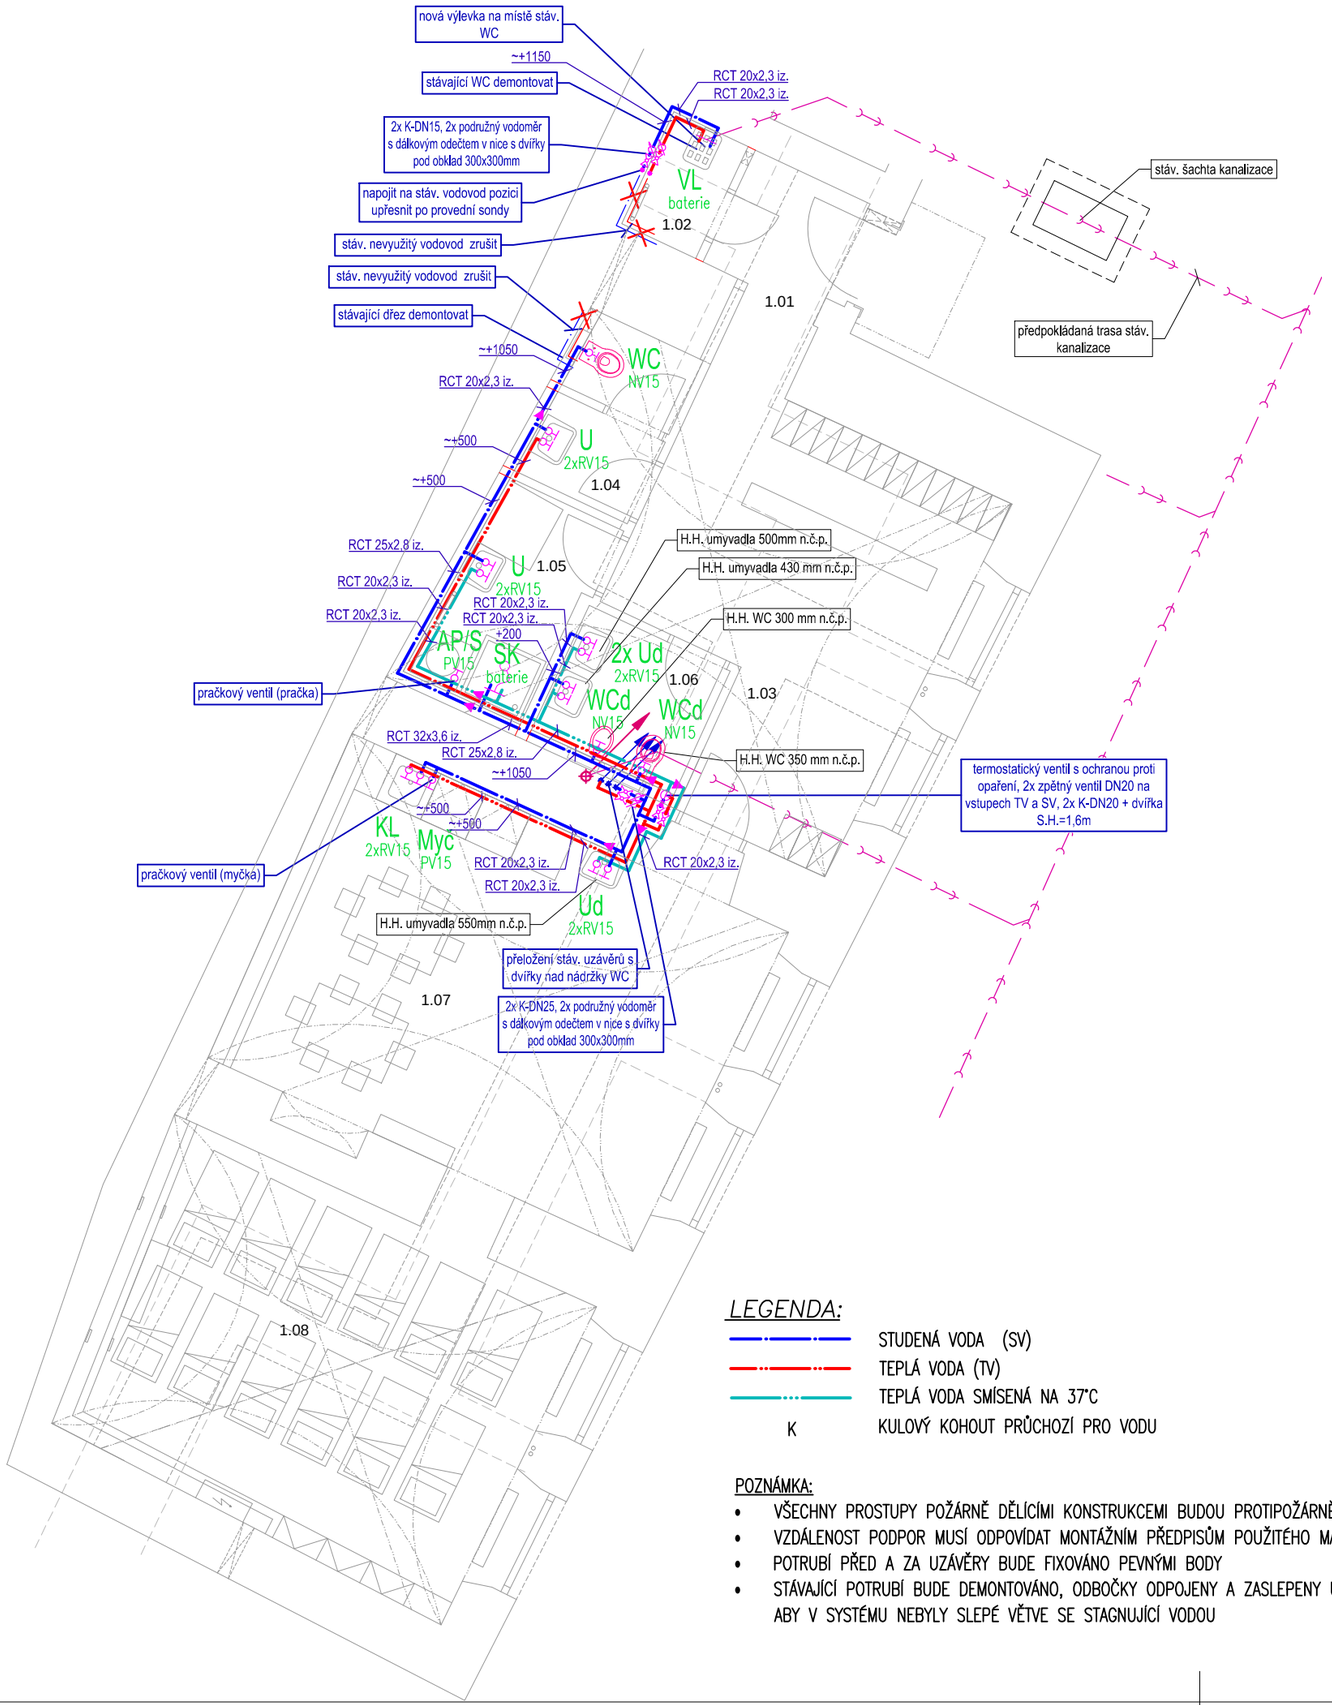


## LEGENDA:

- STUDENÁ VODA (SV)
- TEPLÁ VODA (TV)
- TEPLÁ VODA SMÍSENÁ NA 37°C
- K — KULOVÝ KOHOUT PRŮCHOZÍ PRO VODU

**POZNÁMKA:**

- VŠECHNY PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- VZDÁLENOST PODPOR MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM POUŽITÉHO MATERIÁLU
- POTRUBÍ PŘED A ZA UZÁVĚRY BUDE FIXOVÁNO PEVNÝMI BODY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO, ODBOČKY ODPOJENY A ZASLEPENY U PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ TAK, ABY V SYSTÉMU NEBYLY SLEPÉ VĚTVE SE STAGNUJÍCÍ VODOU

TABULKA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZEV | PLOCHA (M2) | PODLAHA | OZN. PODLAH | STĚNY | STROP | POZNÁMKA | PÚV. OZN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 3,73 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P2 | KERAMICKÝ OBKLAD / VÝMALBA | VÝMALBA | | 118012 |
| 1.02 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,51 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P2 | KERAMICKÝ OBKLAD / VÝMALBA | VÝMALBA | V.O.=2000mm | 118013 |
| 1.03 | ŠATNA | 16,73 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P2 | VÝMALBA | VÝMALBA | | 118011 |
| 1.04 | WC – ZAMĚSTNANCI | 3,13 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD / VÝMALBA | VÝMALBA | V.O.=1500mm NA SVISLÝCH STĚNÁCH NA KLENUTÝCH ČÁSTECH OMYVATELNÝ NÁTĚR | 118011 |
| 1.05 | UMÝVÁRNA | 4,11 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD / VÝMALBA | VÝMALBA | V.O.=1500mm NA SVISLÝCH STĚNÁCH NA KLENUTÝCH ČÁSTECH OMYVATELNÝ NÁTĚR | 118011 |
| 1.06 | WC – DĚTI | 3,19 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD / VÝMALBA | VÝMALBA | V.O.=1500mm NA SVISLÝCH STĚNÁCH NA KLENUTÝCH ČÁSTECH OMYVATELNÝ NÁTĚR | 118011 |
| 1.07 | DENNÍ MÍSTNOST + KUCHYŇKA | 26,99 | DŘEVĚNÉ VLYSY | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD / VÝMALBA | VÝMALBA | OBLOŽENÍ ZA LINKOU – ŠKVOUNAVÁ DESKA | 118010 |
| 1.08 | DENNÍ MÍSTNOST | 23,09 | DŘEVĚNÉ VLYSY | P1 | VÝMALBA | VÝMALBA | | 118009 |

**POZNÁMKY:**

PRŮBĚH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUCÍ A KOLEKTORU POD 1.NP NEBYL ZAMĚŘEN.
DRÁŽKOVÁNÍ VE STĚNÁCH A KLENBÁCH PRO EL. INSTALACE A OSTATNÍ ROZVODY BUDE PROVEDENO ŠETRNÝM ZPŮSOBEM ZA ODBORNÉHO DOHLEDU. V PŘÍPADĚ HISTORICKÉHO NÁLEZU BUDE KONTAKTOVÁN ZÁSTUPCE NPÚ.
V PŘÍPADĚ NÁLEZU NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK ČI TRHLIN V OMÍTKÁCH, NEBO NÁLEZU VLHKÝCH OMÍTEK BUDE POSTUPOVÁNO DLE PŘEDPISU UVEDENÉM V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, PŘEPOKLAD OPRAV OMÍTEK – 20%.
PD PŘEDPOKLÁDÁ NESOUDRŽNOST MALEB S PODKLADEM, BUDE POSTUPOVÁNO DLE PŘEDPISU UVEDENÉM V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, PŘEPOKLAD NOVÝCH VÝMALEB – 100%. NOVÉ MALBY BUDOU VYVZORKOVÁNY A VÝBĚR PROBĚHNE ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE NPÚ.

RAZÍTKO :

PARÉ :

NÁZEV AKCE : Dětská skupina UK Point
Areál UK, Celetná 559/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město

INVESTOR: Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: CONTRACTIS
CONTRACTIS, s.r.o.
Moulíkova 3286/1b
150 00 Praha 5
http:// www.contractis.cz
E: contractis@contractis.cz
T: +420 222 999 850
F: +420 222 999 855

DATUM : 10/2023

STUPEŇ : DPS - dokumentace pro provedení stavby

ZODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI : PROJEKTY ZTI
Vít Mosler, ČKAIT 0011606
Thurnova 1210
390 02 Tábor

ČÁST : D.1.4.1 - ZTI Zdravotně technické instalace

NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

MĚŘÍTKO : 1:75

REVIZE/DATUM :

| INDEX : | | | | | ČÍSLO VÝKRESU : |
|---|---|---|---|---|---|
| 702ids.08 | DPS | D.1.4.1 | SO01 | N101 | D.1.4.1.03 |
| PROJEKT | STUPEŇ | ČÁST | OBJEKT | KÓD VÝKRESU | |