



PŮDORYS SPOJOVACÍ HALY

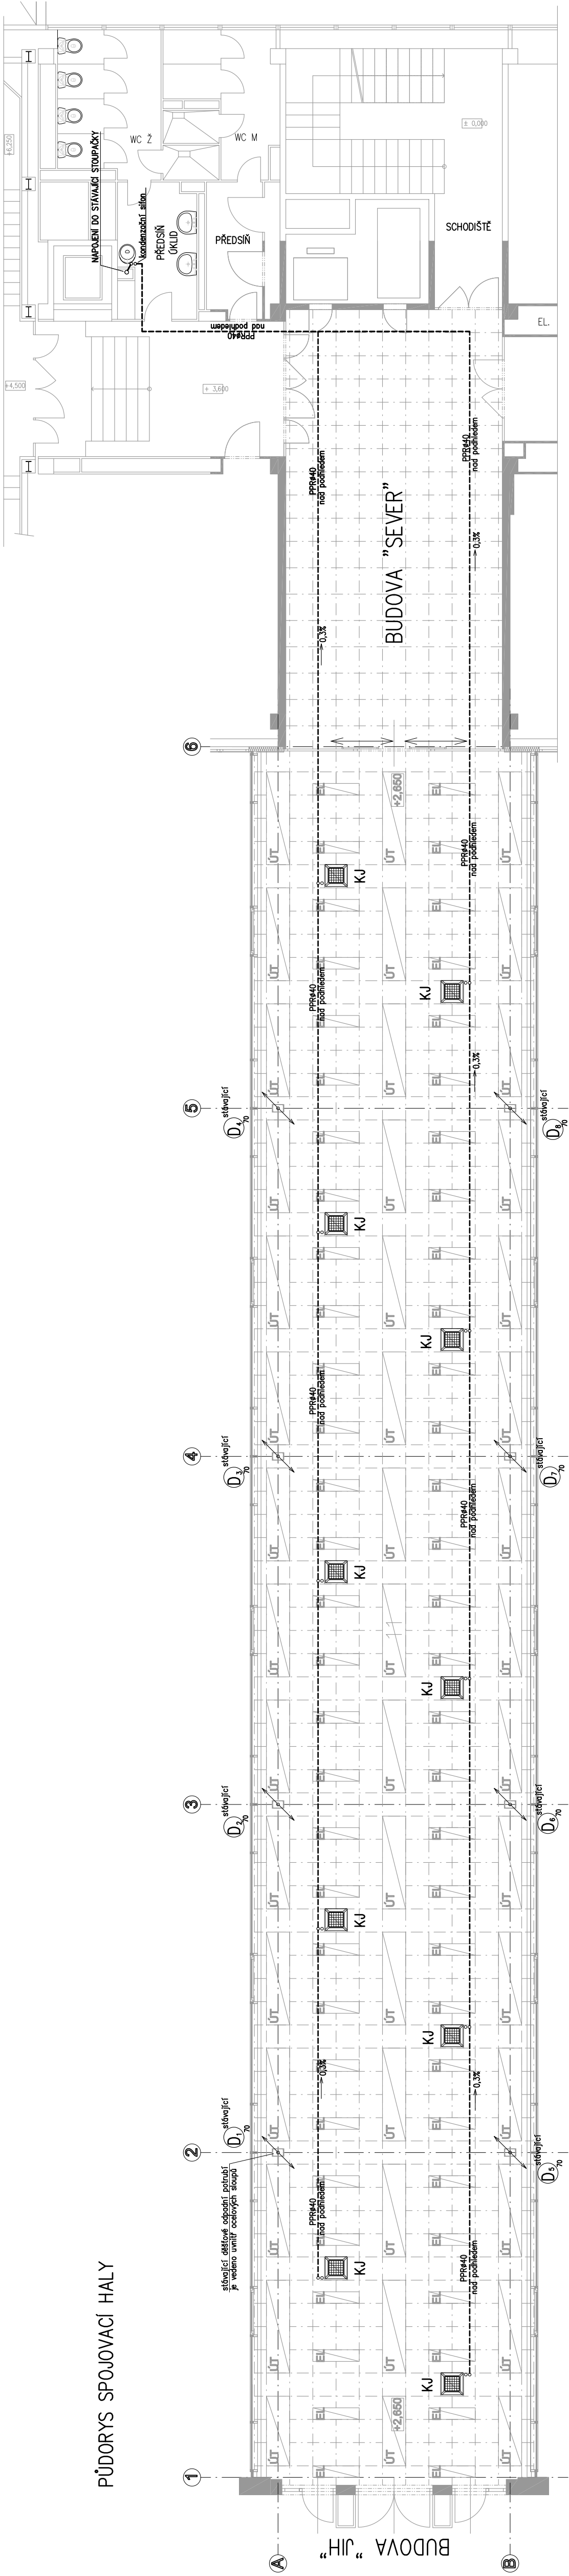


POZNÁMKA :

- * KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY BUDOU VYBAVENY KONDENZÁTNÍM ČERPADLEM.
- * POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU BUDE VEDENO NAD PODHLEDEM S OHLEDEM NA VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ ÚSTŘIŠNÍCH PRŮFES – ÚT, VZTĚL
- * STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ VÝTKY BUDOU DEMONTOVÁNY A DO STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH OPADNÍCH POTRUBÍ BUDOU ZASUNUTY SANČNÍ STŘEŠNÍ VÝTKY
- * PO DEMONTÁŽI A ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ROZVODŮ JE NUTNÉ ŘEŠENÍ PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI

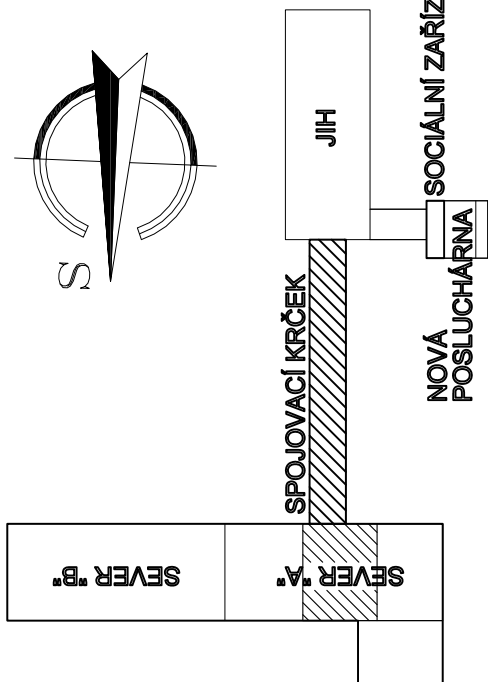

ŘEZ KANALIZACE

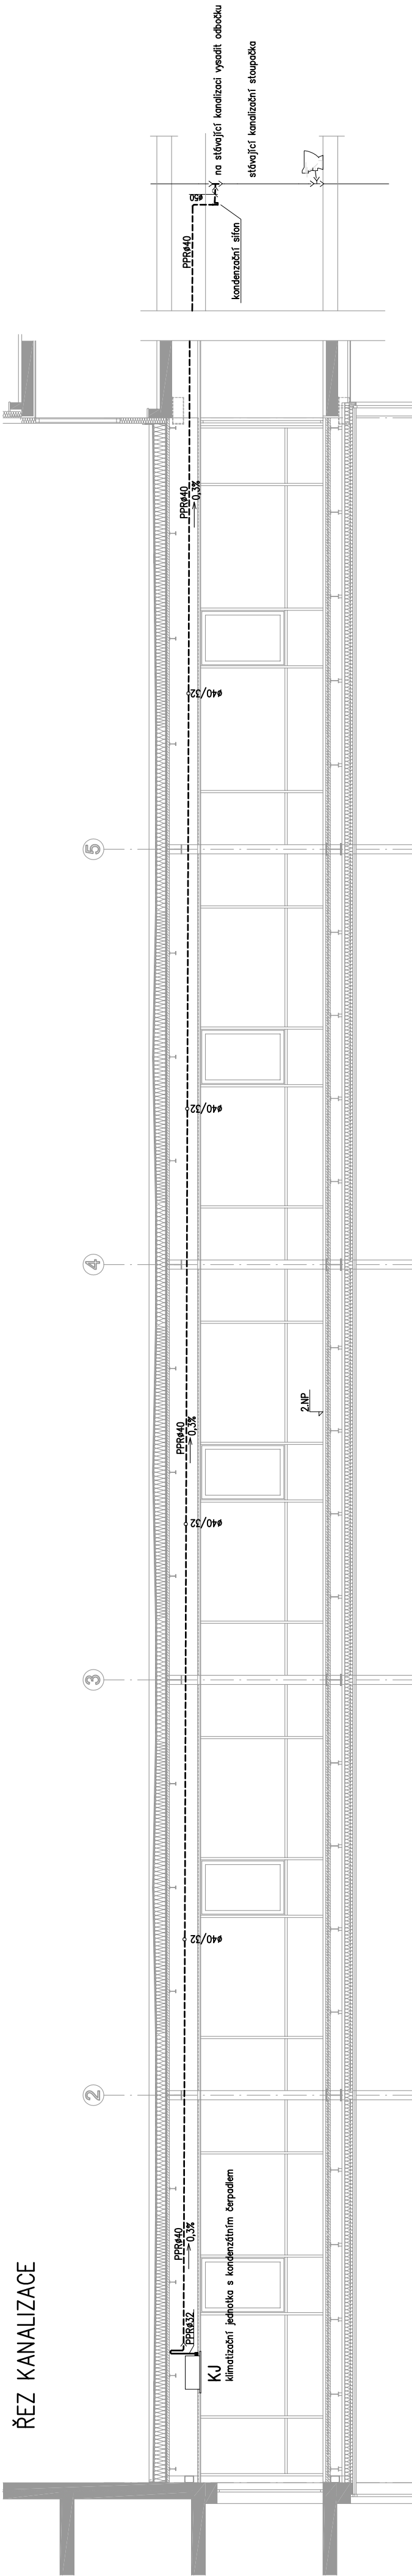

vedoucí projektant profese	Ing. Jiří Pešek	PROJEKT, KOMPLEKTNÍ KRESBY VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, KŘÍŽENÍ A REGULACE
vyrasoval	Ing. Jana Křížková	Ofis: Hradec Králové 500 03 Jiří 670
projektant stavební části	Ing. Michal Frelvold	Tel.: 495 04 011 Fax: 495 04 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA	
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203	
název akce:	REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK SPOJOVACÍ HALA SE VSTUPEM A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM	
datum:	03 / 2013	
formát:	4A4	
měřítko:	1 : 100	
č.j.pane	5.výkresu	K.A.3.5.2

Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o.
Použití může být jen se souhlasem nebo podle přílohy
dejších k této firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.