


LEGENDA:

HLAVNÍ TRASA MaR

POLOŽKA MaR

ROZVADĚČ DTCH1
1xPŘÍVOD 400V/15kW, PŘEDJÍŠTĚN 40A (ELEKTRO)

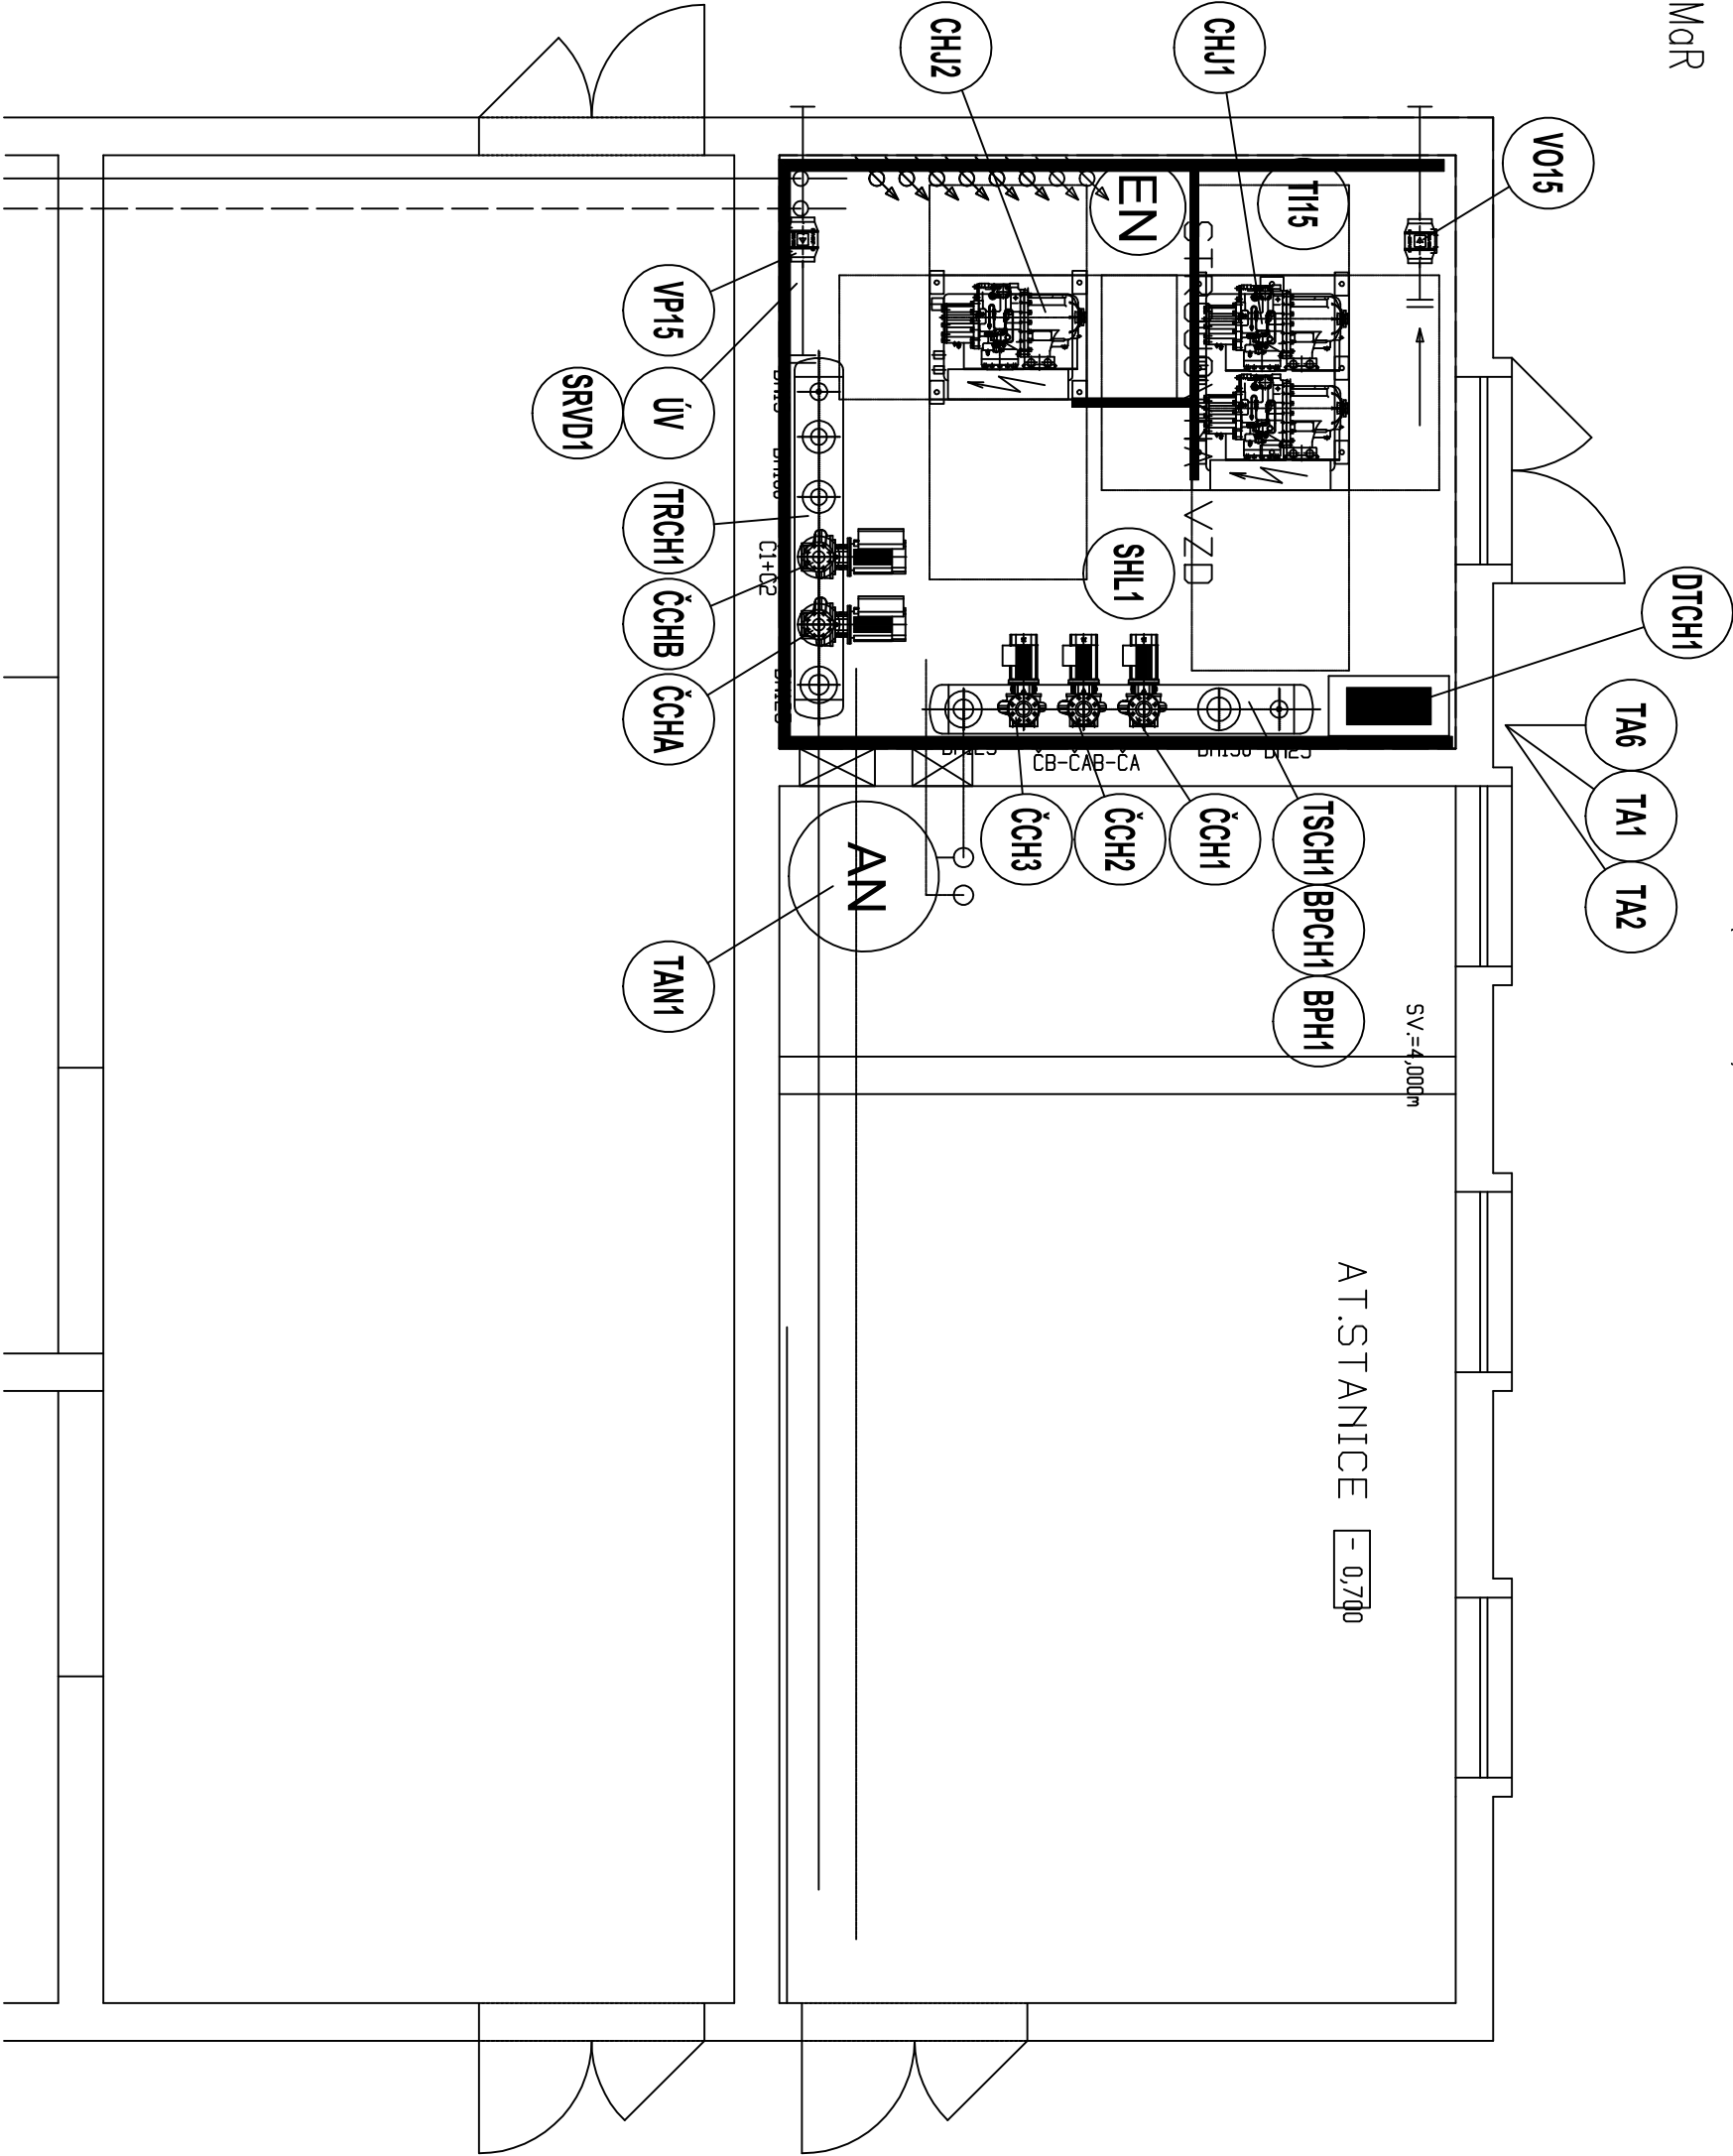

STROJOVNA CHLAZENÍ - OBJEKT SEVER "A" 1.NP

zodpovědný proj.	P. BAREŠ	Zakázka: 13/2013	<div><div>E</div><div>OKVITERM</div><div>O s.r.o.</div><div>MĚŘENÍ A REGULACE</div><div>tel. 495 581 320</div><div>www.okviterm.cz</div></div>
vypracoval	P. BAREŠ	Datum: 03/2013	
akce	REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK		
výkres	S.A.3.4.8 PŮDORYS "A" 1.NP	Str. č. 1/1	