


1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ
- SEVERNÍ BUDOVA část B

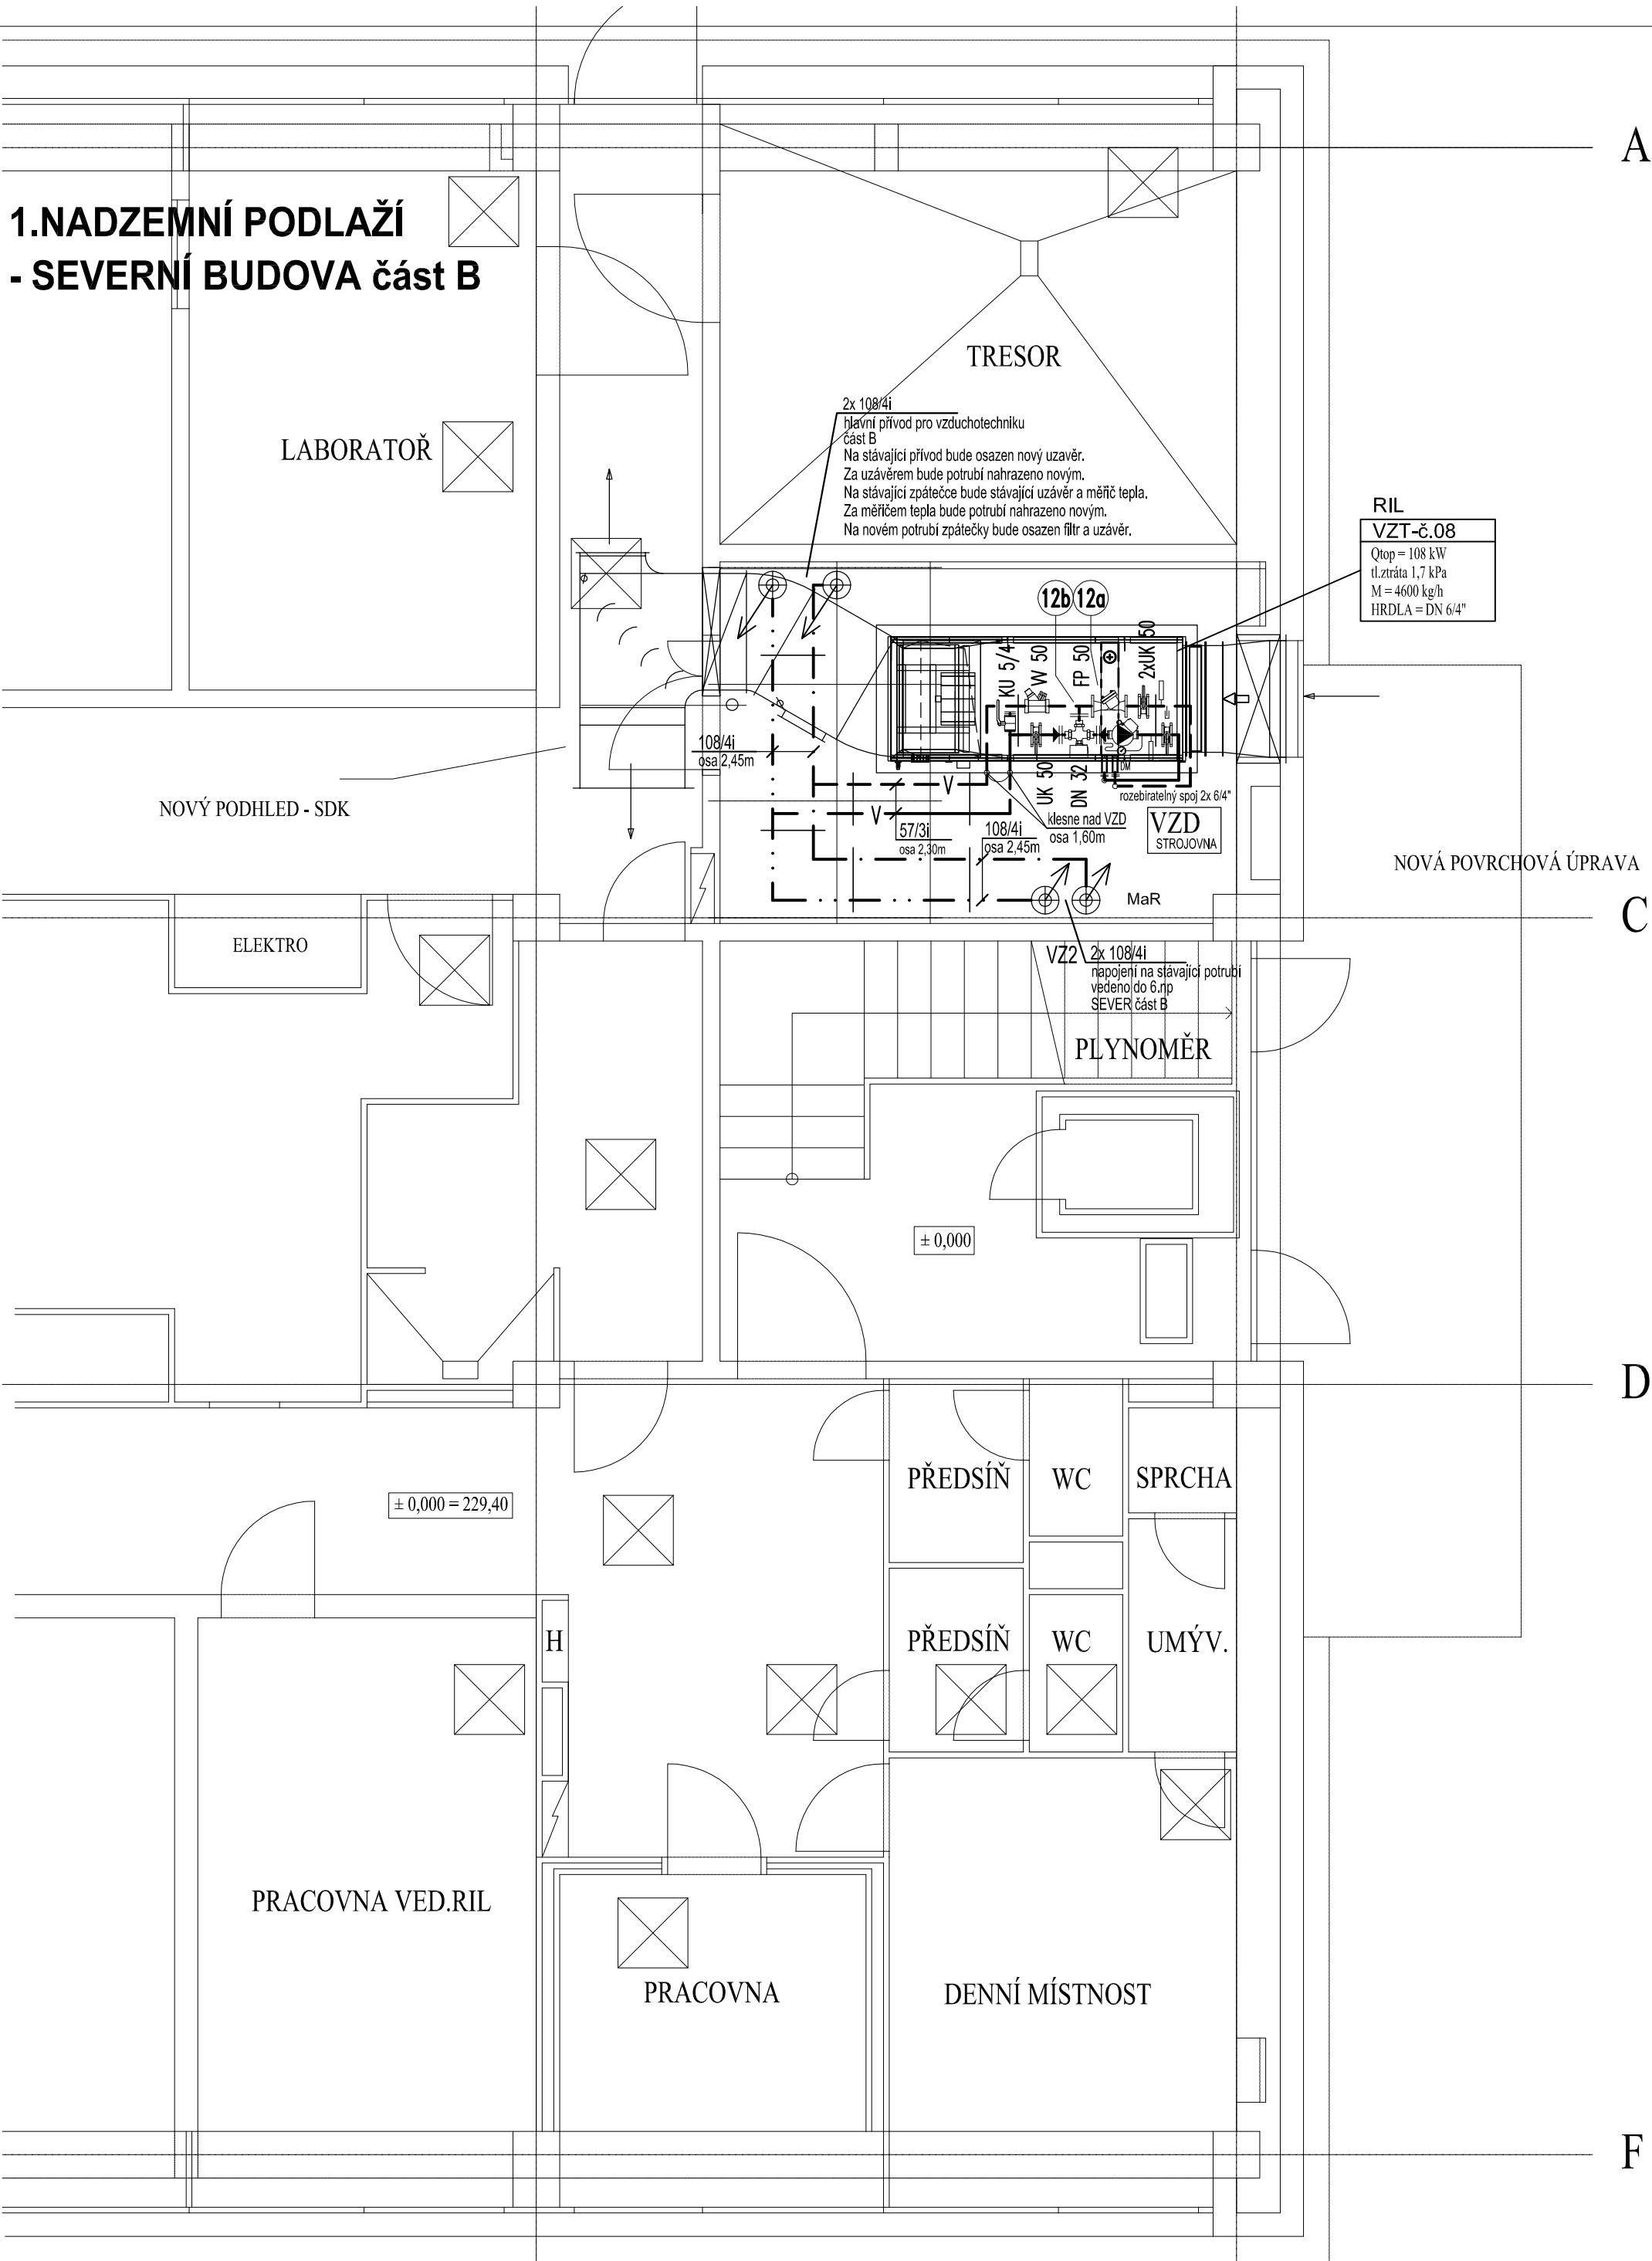

LEGENDA POTRUBÍ :


- POTRUBÍ TOPNÉ VODY - hlavní vzduchotechnická trasa - přívod
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY - hlavní vzduchotechnická trasa - zpátečka
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY - připojení jednotlivých vzduchotechnických jednotek - přívod
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY - připojení jednotlivých vzduchotechnických jednotek - zpátečka

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :


- 12a - Oběhové čerpadlo, elektronické, Q=4,65 m³/h, H=3 m, - zařízení 8.8 - vzt.jednotka-RIL
- 12b - Regulační třicestný ventil směšovací, DN 32, Kvs=16, ztráta 0,85 m v.sl.- zařízení 8.8 (dodávka M+R)


LEGENDA ARMATUR :

- UK - UZÁVÍRACÍ KLAPKA - do 130°C, PN 1,6 MPa
- KU - KULOVÝ UZÁVĚR, PN 3,5 MPa
- FP - FILTR PŘÍRUBOVÝ, PN 1,6 MPa
- W - VYVAŽOVACÍ VENTIL
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT, DN 1/2"
- TEPLOMĚR ROHOVÝ - ROZSAH 0-130 °C

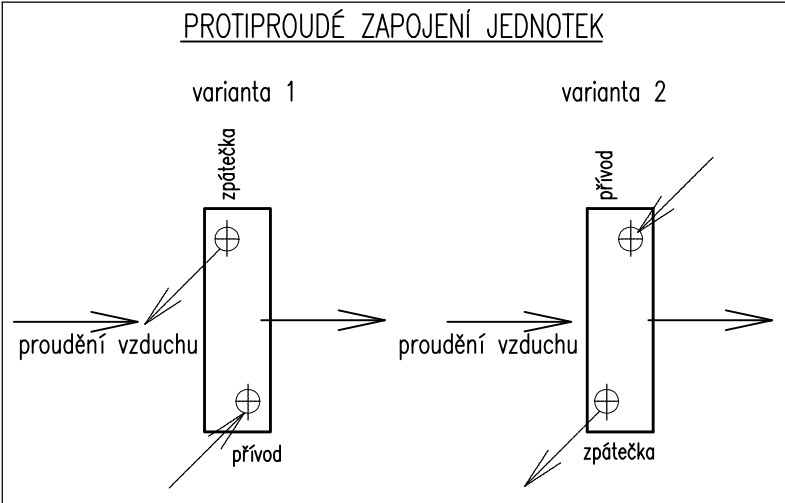

PROTIPROUDÉ ZAPOJENÍ JEDNOTEK VZT – NAPOJENÍ UPŘESNIT NA STAVBĚ /

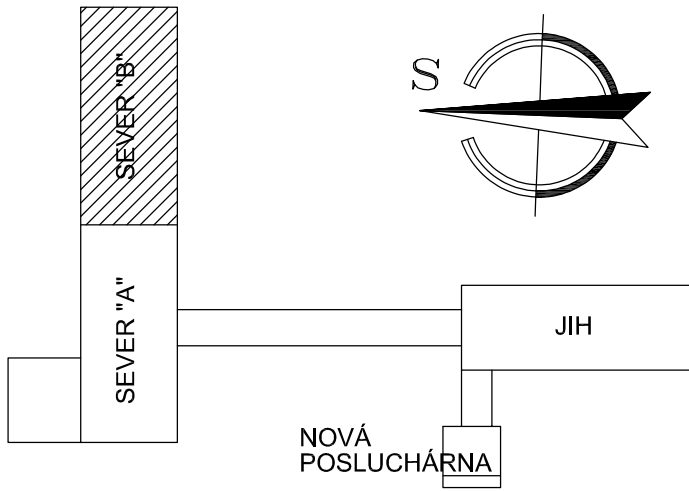

vedoucí projektant profese	Miloš CUBERKA	 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 570 Tel.: 495 404 011 Fax: 495 406 544 e-mail: info@kasti.cz http://www.kasti.cz
vypracoval	Tomáš LECHMANN	
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK	
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA	
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203	
název akce:		číslo zakázky: 1897/5/013
REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA		druh projektu: DPS
FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK		datum: 03 / 2013
SEVERNÍ BUDOVA - část "B"		formát: 6 A4
profese: S.A.3.1 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		měřítko: 1:50
název výkresu:	č.paré	č.výkresu
PŮDORYS 1.NP - SEVERNÍ BUDOVA - ČÁST B		S.A.3.1.5

Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTI spol.s r.o.
Použití může být jen se souhlasem nebo podle příkazu
daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.