

Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz				RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: J.Frajkovský č. autoriz.:		projektant části: Jakub Frajkovský			
		Tel: 739 989 179 dcpower@post.cz			
OBJEDNATEL: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna, Ovocný trh 3/5, 11636, Praha 1		DOKUMENTACE:		DPS+DVZ	
PROJEKT: Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu UMÍSTĚNÍ: José Martího 407/2, Praha 6 - Veleslavín		ČÍSLO ZAKÁZKY:		2018019	
		MĚŘÍTKO:		-	
		DATUM:		08/2019	
		POČET FORMÁTŮ:		... x A4	
PROJEKT ČÁSTI: D1.4.G- ELEKTOINSTALACE		ČÍS.KOPIE:		ČÁST:	
NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVA ROZVADĚČE RP2.3				06	
		ČÍS.PARÉ:			

BĚŽNÁ SÍŤ

P_i =	– kW	I_{max} =	– A	$I_{k''}$ =	10 kA
P_s =	– kW	I_p =	– A	I_{km} =	10 kA

místo napojení : RP2.3

nadřazené jištění : –


napájecí kabel : CXKHR S1D0 5x10

napěťová soustava : 3+N+PE, ~50Hz, 230/400V, TN–S

–TYP ROZVÁDĚČE : Rozvaděč nástěnný FW, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150

PŘÍVOD A VÝVODY HOREM
IP 30

- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ URČUJE VÝROBCE ROZVÁDĚČE (DOPORUČENÝ VÝROBCE SCHNEIDER).
- VNĚJŠÍ ROZMĚRY SESTAVY ROZVÁDĚČE JSOU MAX. MOŽNÉ. V PŘÍPADĚ POŽADAVKU VÝROBCE NA ZVĚTŠENÍ VNĚJŠÍCH ROZMĚRŮ, MUSÍ BÝT TENTO POŽADAVEK PŘEDEM KONZULTOVÁN S DODAVATELEM ESI A POTVRZEN PROJEKTANTEM.

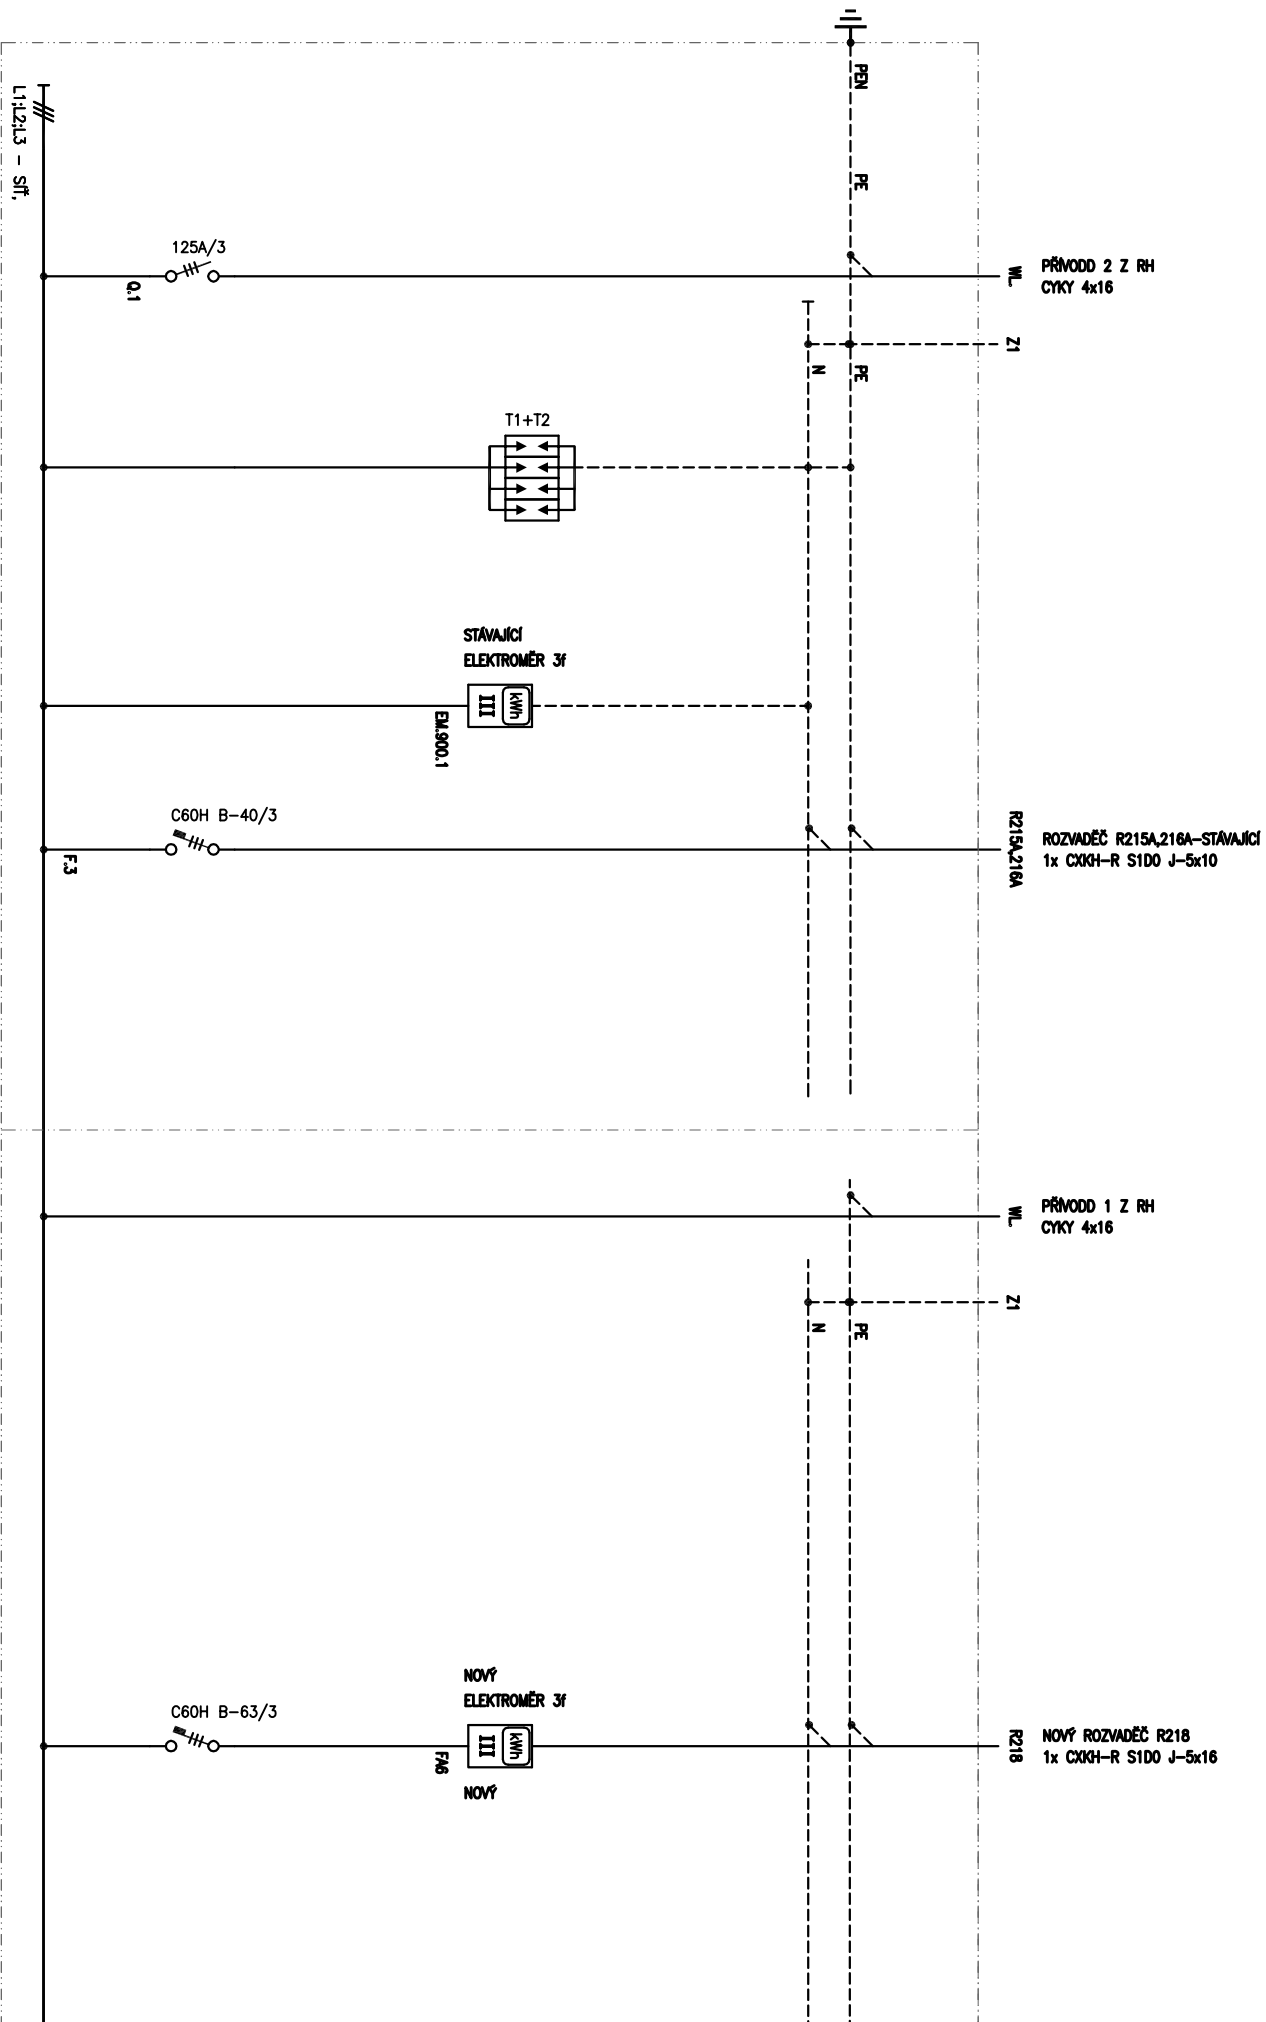

ROZVADĚČ RP2.3 OBSAHUJE 2 ODDĚLENÉ PŘÍVODY Z RH CYKY 4x16

1 POLE 2 POLE

Revize 0

D&C Power s.r.o.
Viktora Hugo 359/6, Praha 5
tel.: +420 739 989 179
E-MAIL : dcpower@post.cz

AKCE : Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu
Josef Martho 407/2, Praha 6 - Velešlavín
VÝKRES : ÚPRAVA ROZVADĚČE RP2.3

Vypracoval : JAKUB FRAJKOVSKÝ
Stupň : DPS
Datum zpracování : 06/2019
Datum změny : --

Číslo listu : --
Následuje list č. : 0
08