

ROZVADĚČ  
CHLAZENÍ

platí pro:  
RCH2.2  
RCH3.2  
RCH4.2


ZAŘÍZENÍ  
MIMO  
ROZVADEČ

ČÍSLO ODBOČKY

DRUH ODBOČKY

VÝKON [kW]

OVLÁDÁNÍ

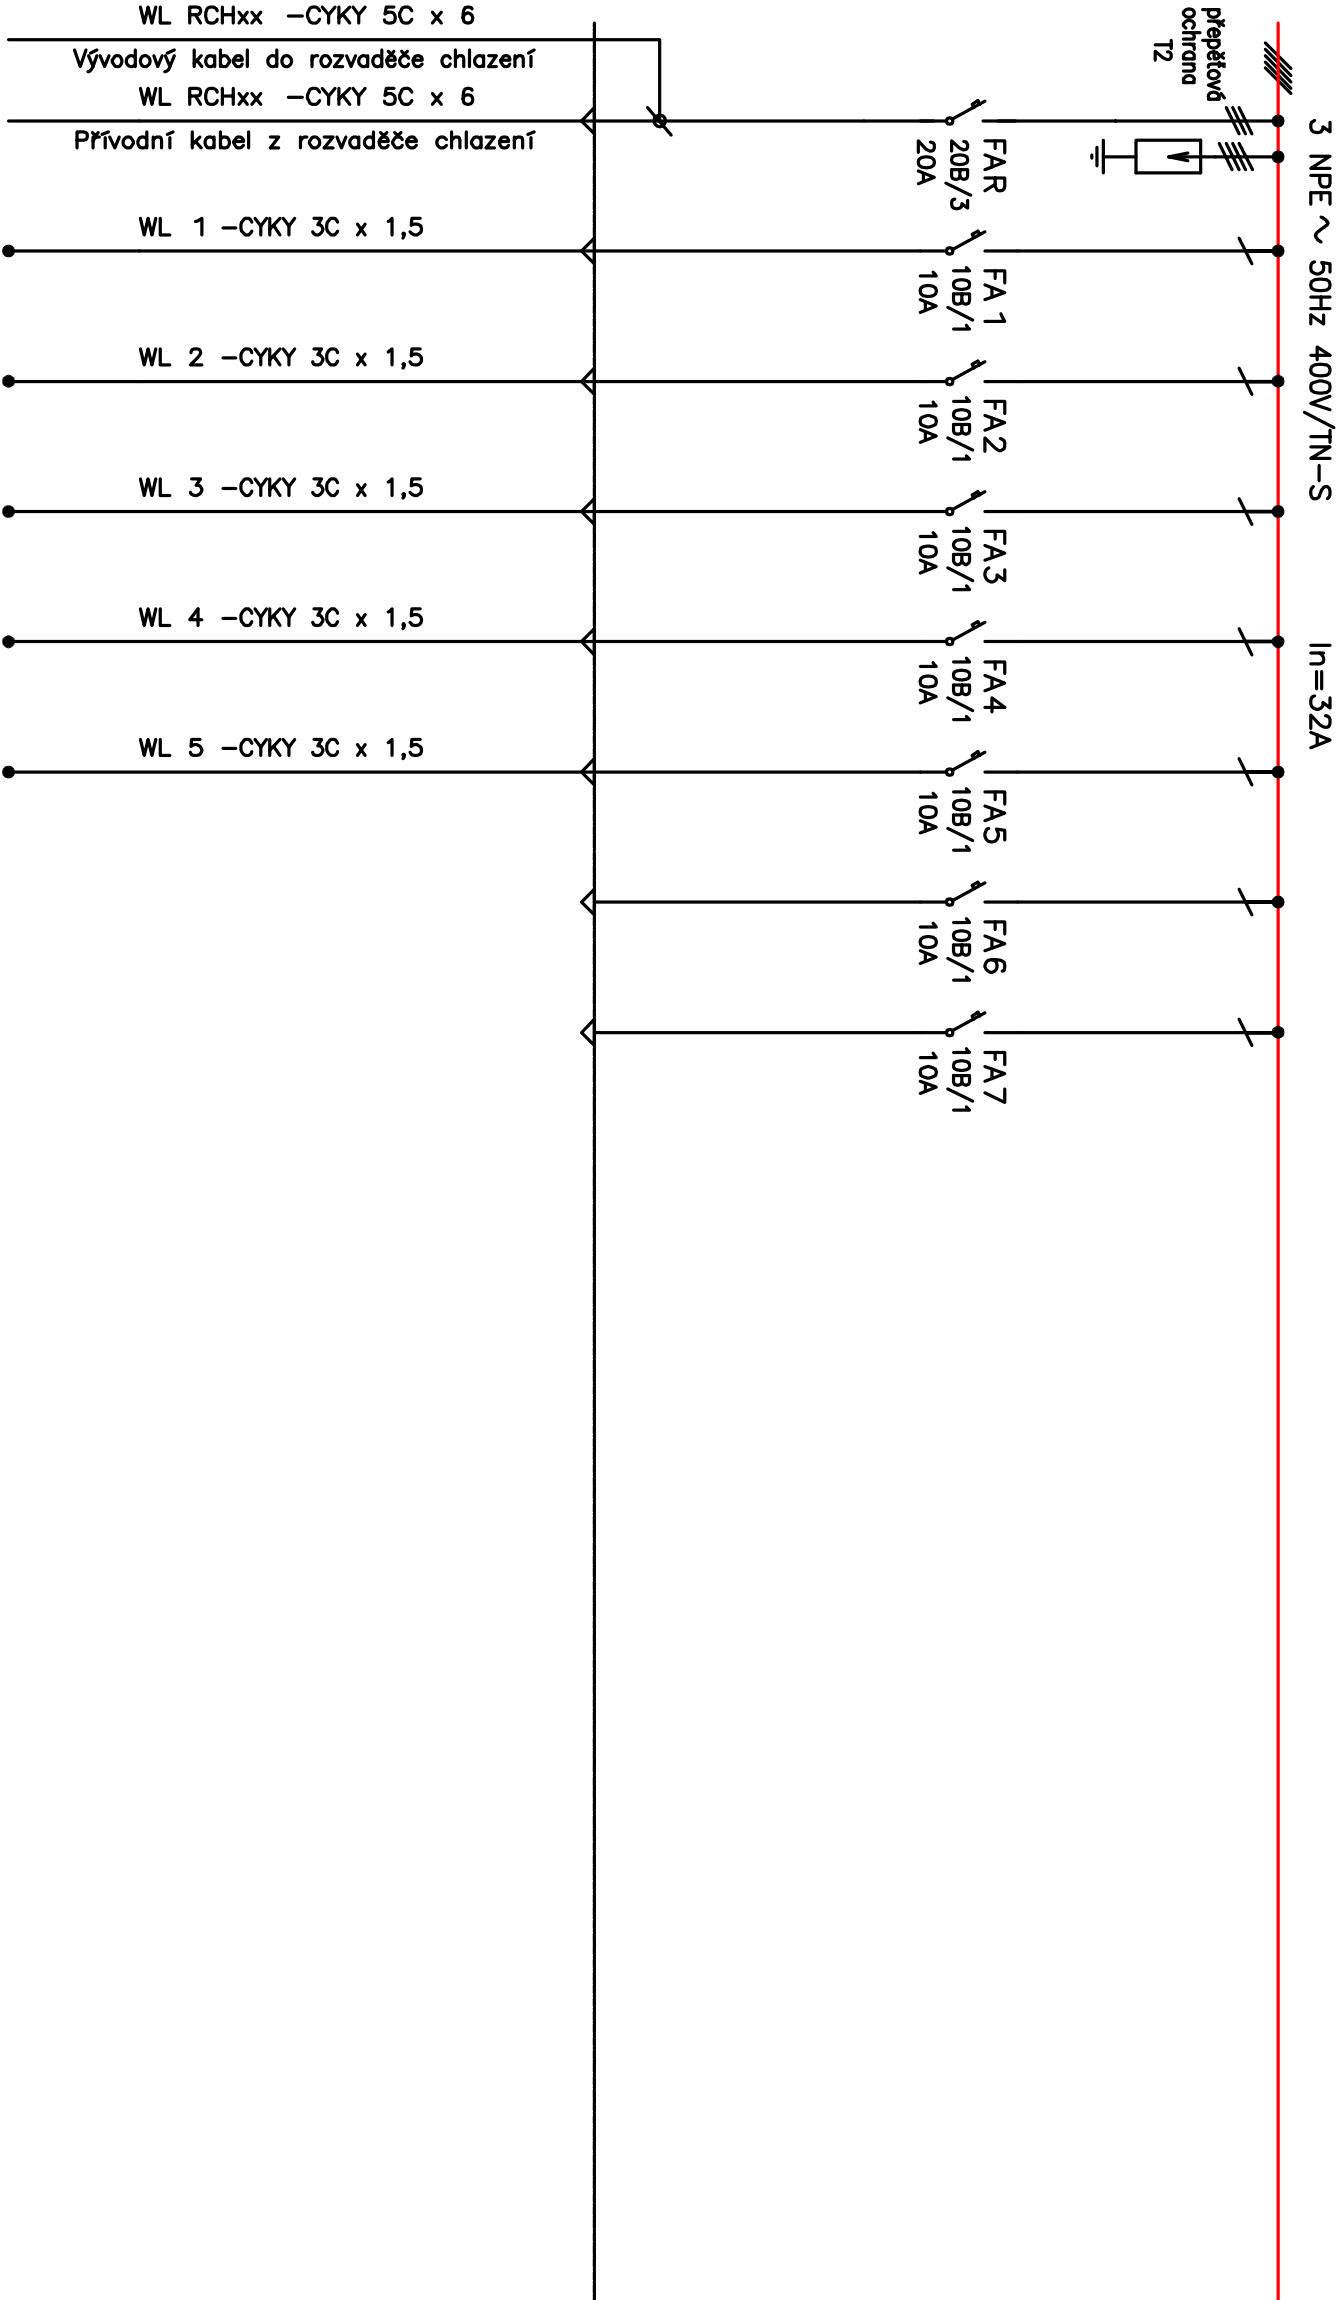

Prívod	1	2	3	4	5	6	7
	Chladicí jednotky	Chladicí jednotky	Chladicí jednotky	Chladicí jednotky	Ventilátor	Rezerva	Rezerva
	0,24	0,28	0,28	0,32	0,016		
	vlastní	vlastní	vlastní	vlastní	termostat		